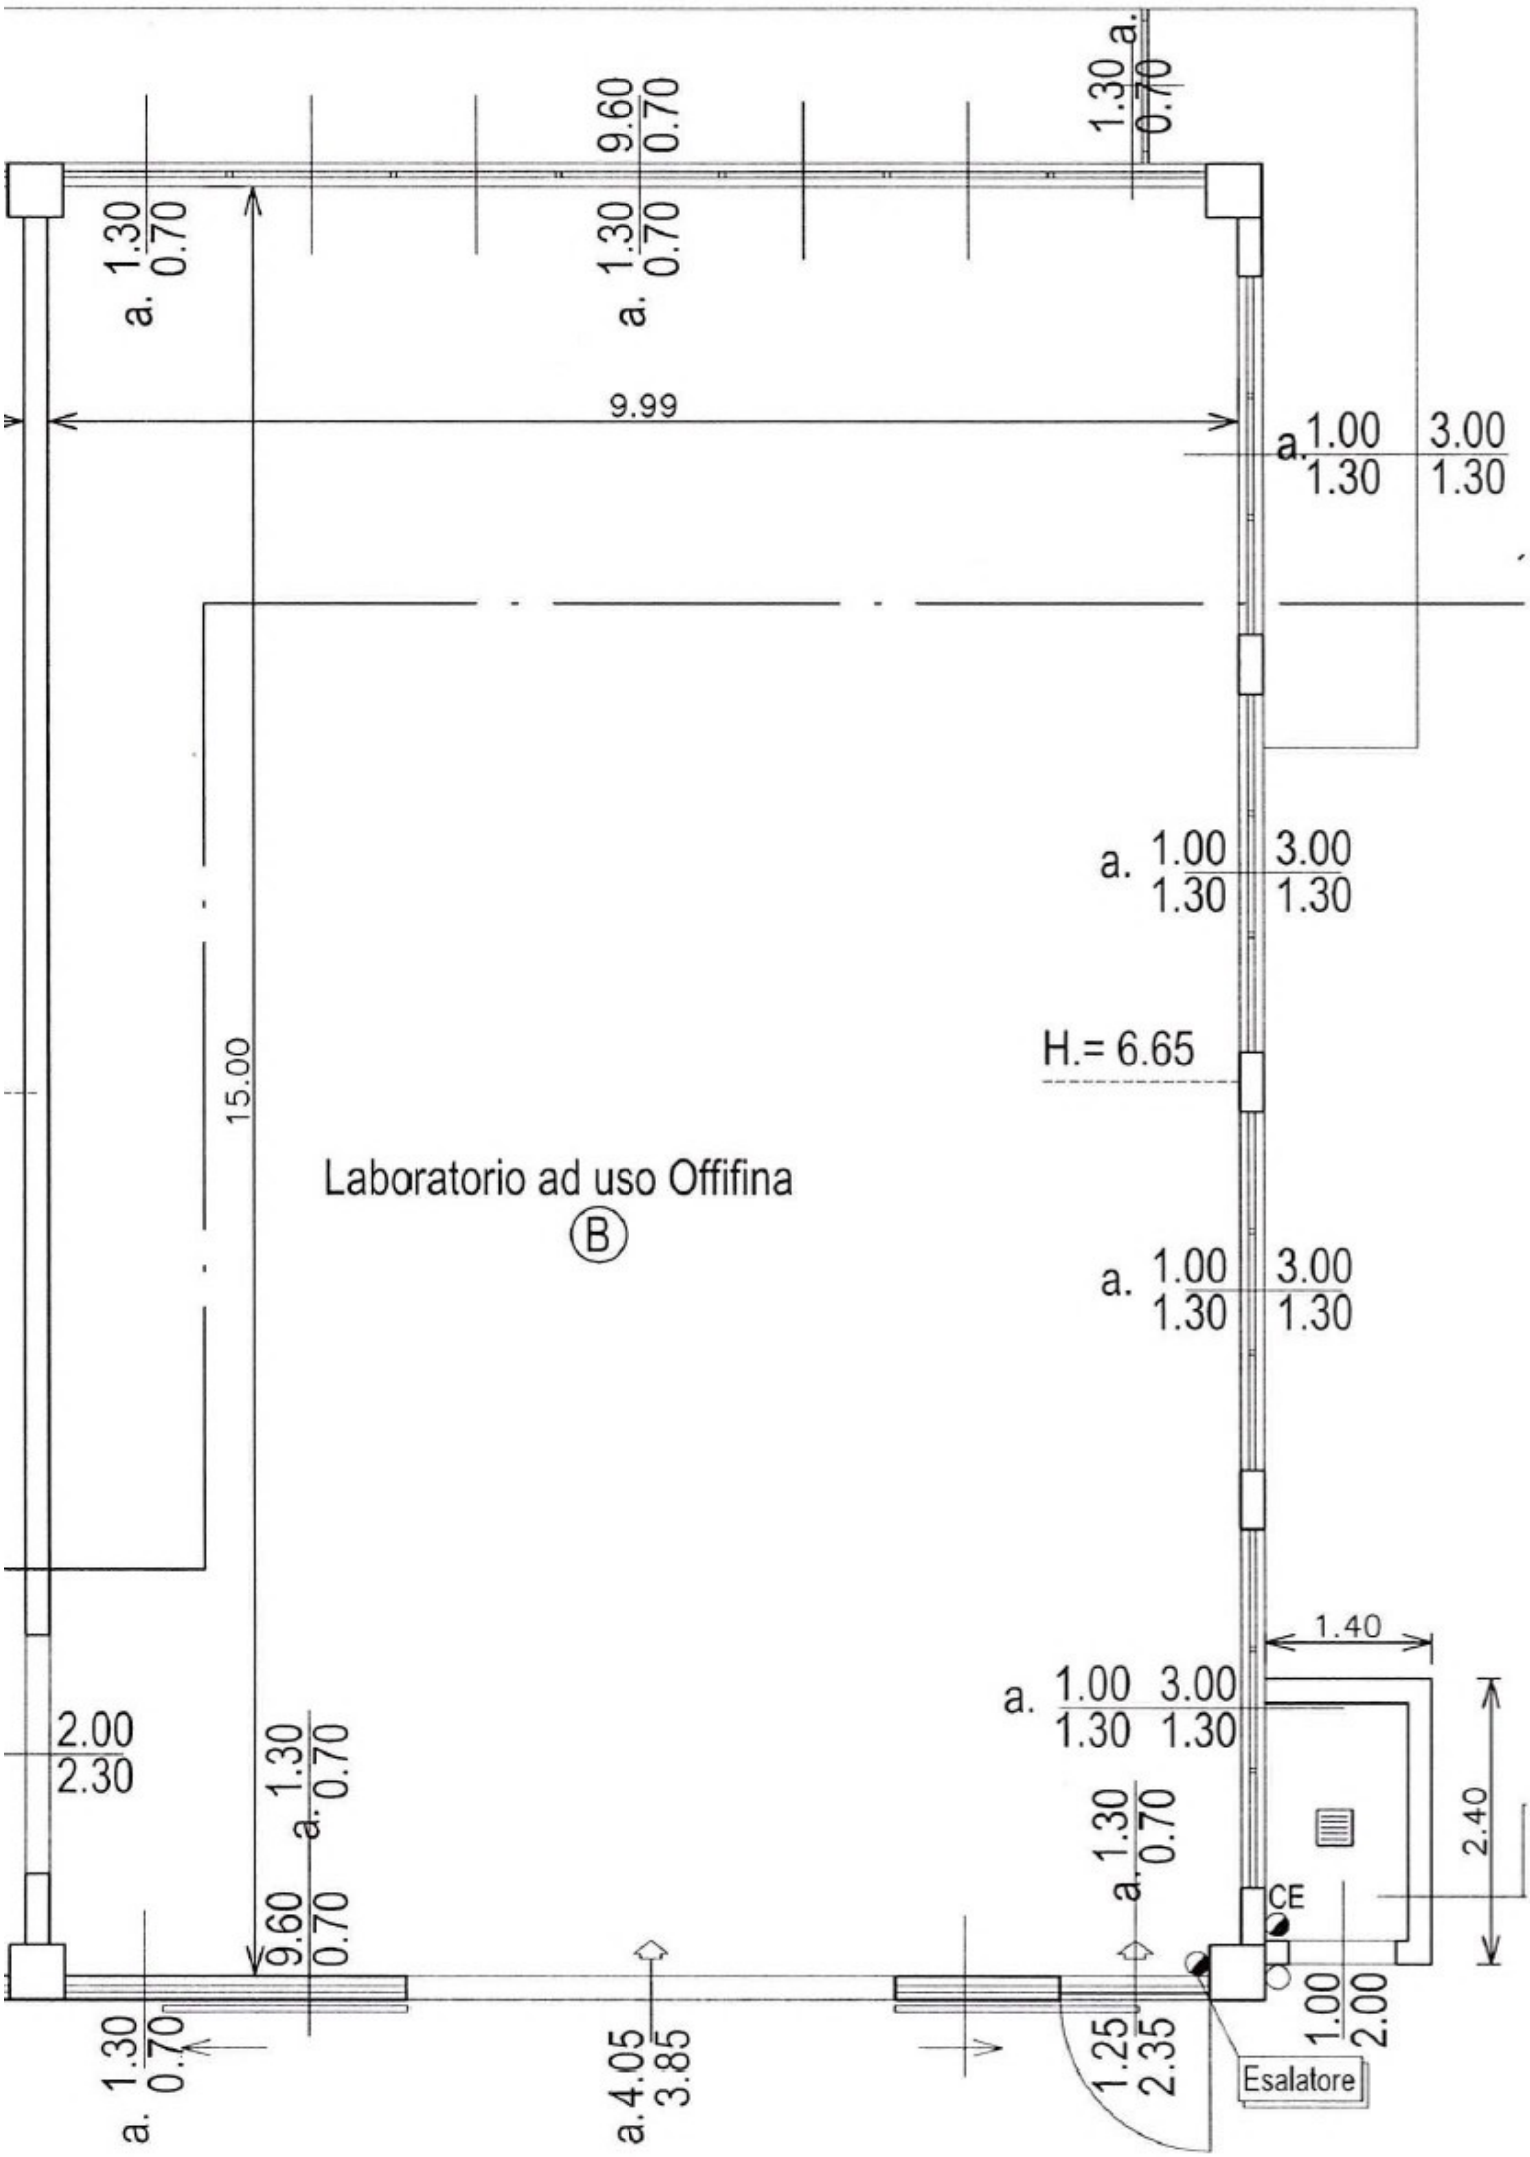
9.99
15.00
Laboratorio ad uso Offifina
B
H.= 6.65
1.40
2.40
CE
Esalatore
a. 1.30 0.70
a. 9.60 0.70
a. 1.00 1.30
3.00 1.30
2.00 2.30
a. 4.05 3.85
1.25 2.35
1.00 2.00