








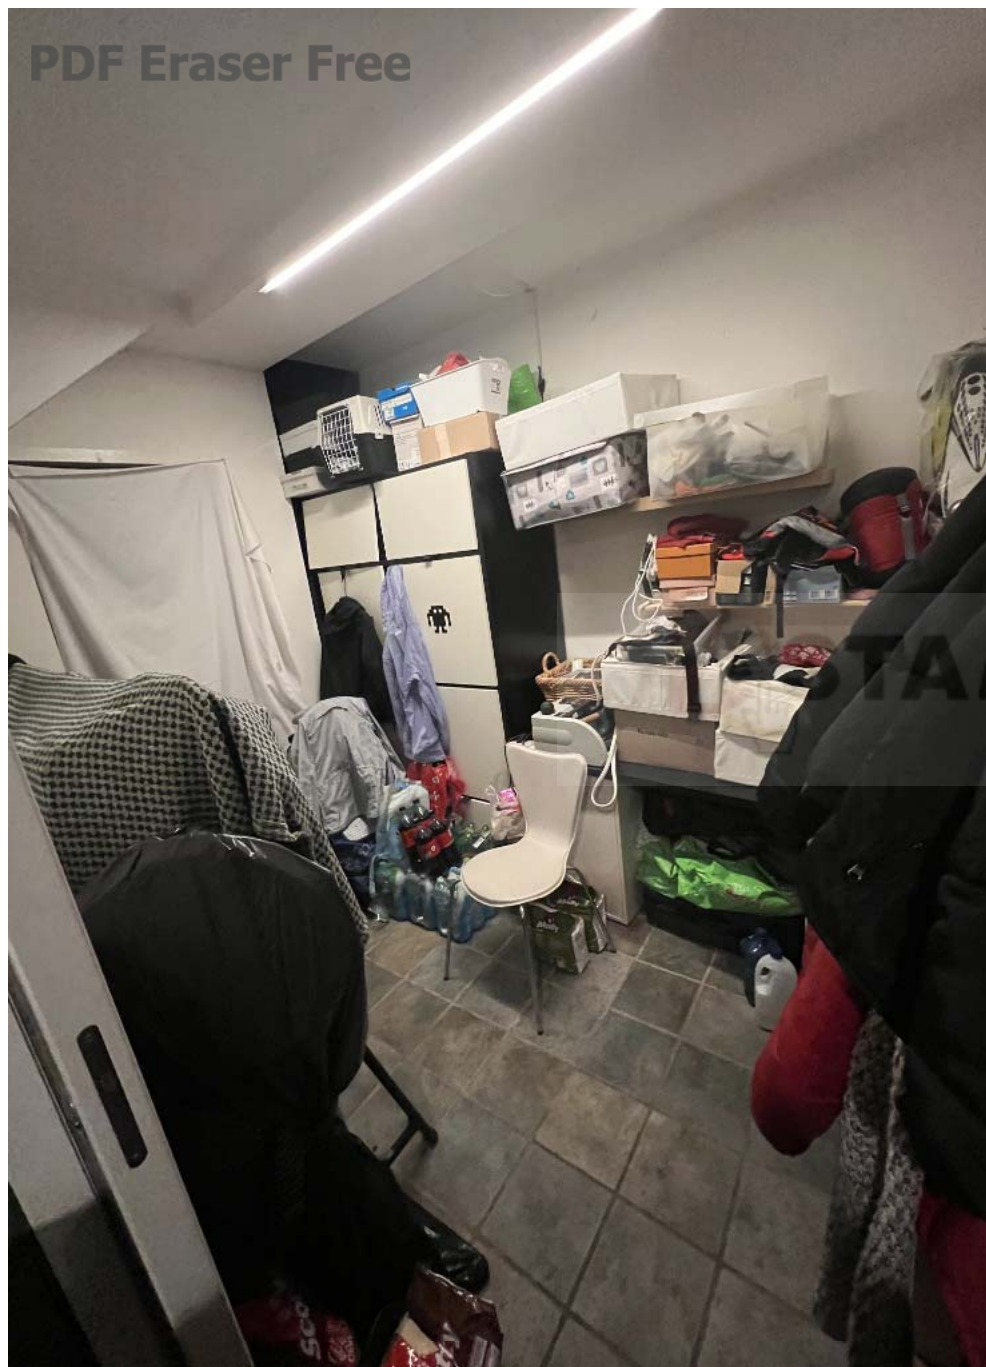


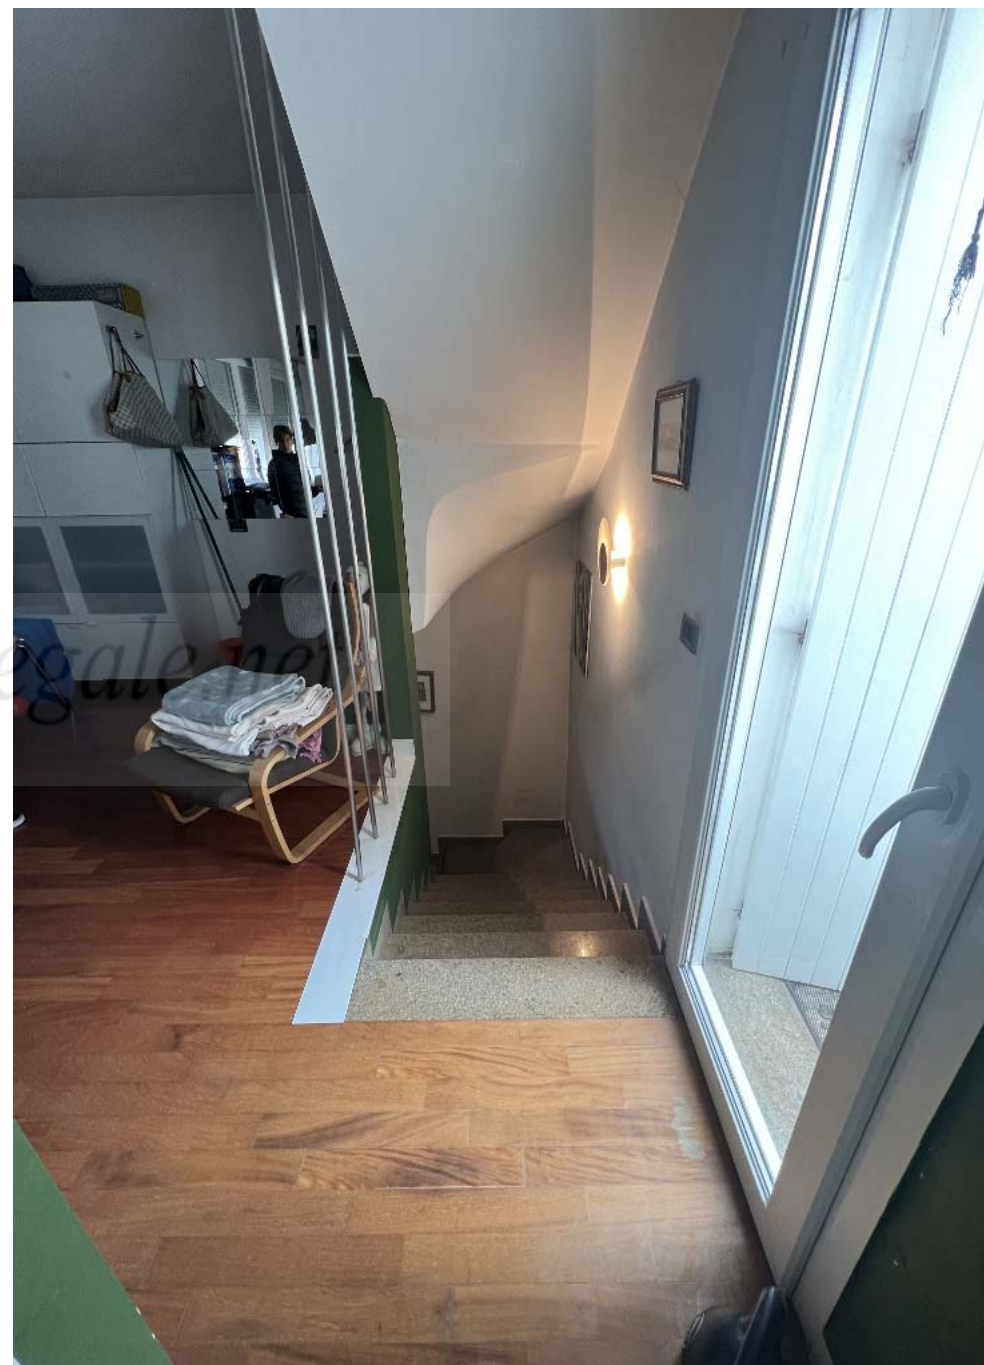

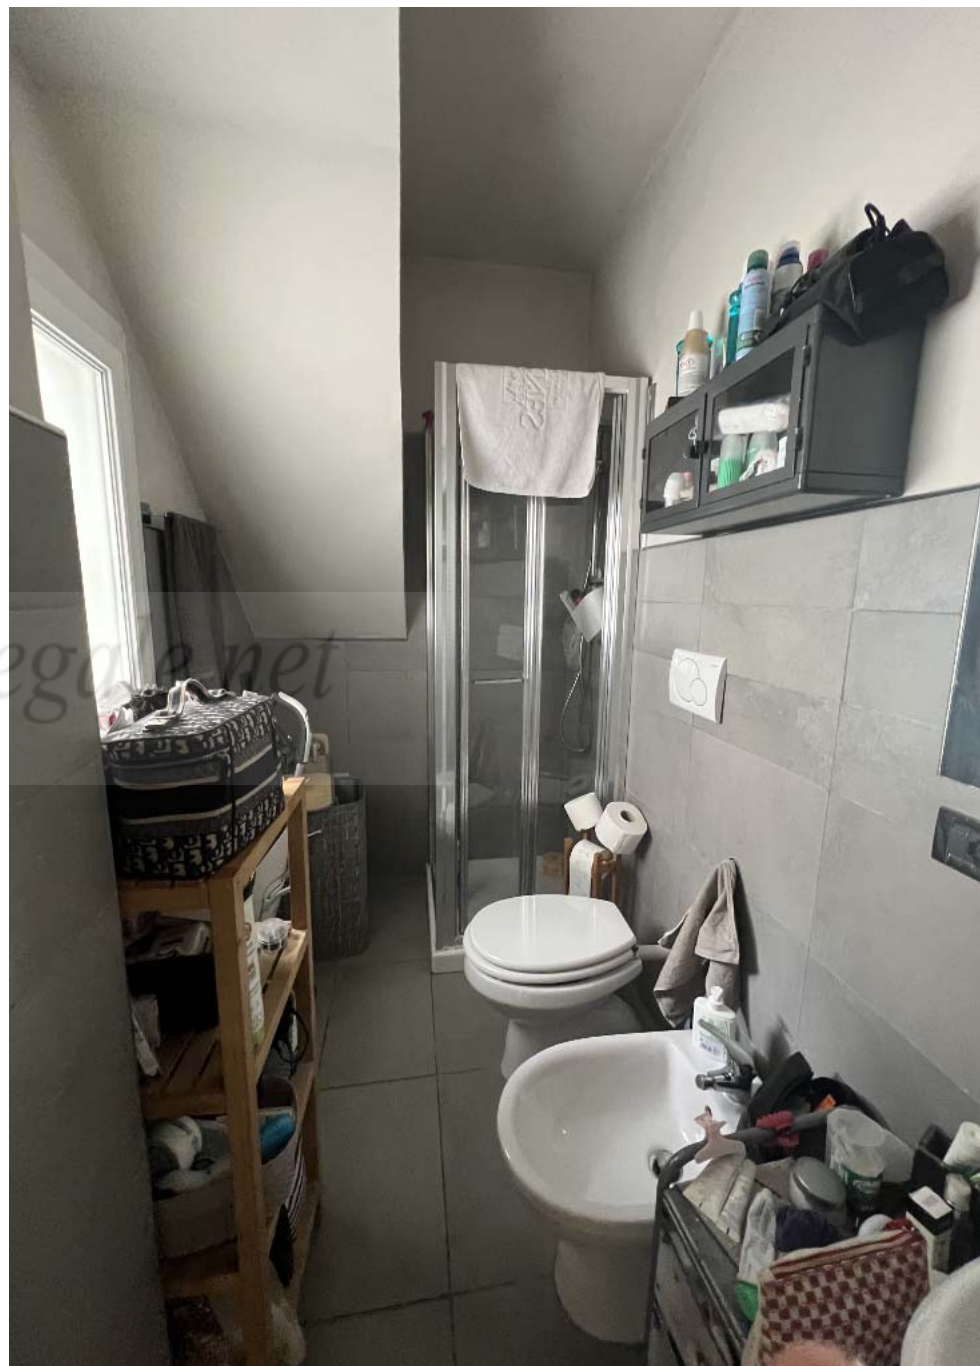

PDF Eraser Free



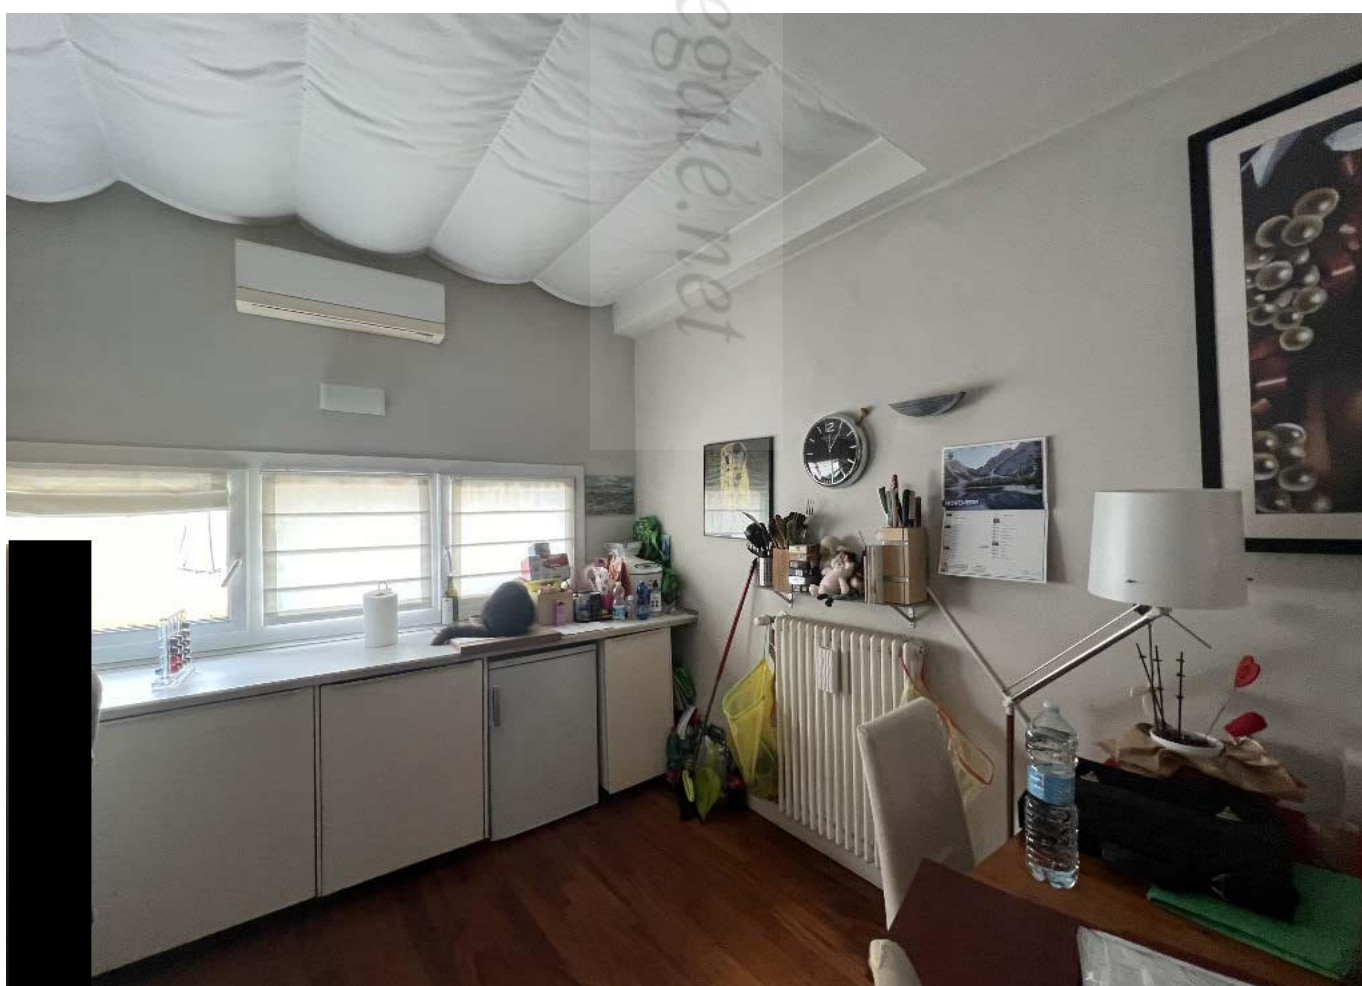



PDF Eraser Free





PDF Eraser Free







PDF Eraser Free

200' 1700351501

COD. CATASTO: 5A33F0928

P.D.R.: n. _____ A.P.E.: n. _____ ANNO _____ CHIAVE _____

1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL'IMPIANTO

1.1 TIPOLOGIA INTERVENTO

in data 14-lug-17

☒ Nuova installazione ☐ Ristrutturazione ☐ Sostituzione del generatore ☐ Compilazione libretto impianto esistente

1.2 UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL'EDIFICIO

Indirizzo CRIMEA N. 9/D Palazzo 9/D Scala _____ Interno _____

Comune PADOVA Provincia PADOVA

☒ Singola unità immobiliare ☐ E.1 ☐ E.2 ☐ E.3 ☐ E.4 ☐ E.5 ☐ E.6 ☐ E.7 ☐ E.8

☐ Due o più unità immobiliari

Volume lordo riscaldato: _____ (m3)

Volume lordo raffrescato: _____ (m3)

1.3 IMPIANTO TERMICO DESTINATO A SODDISFARE I SEGUENTI SERVIZI

☒ Produzione di acqua calda sanitaria (acs) Potenza utile 0 (kW)

☒ Climatizzazione invernale Potenza utile 0 (kW)

☐ Climatizzazione estiva Potenza utile _____ (kW)

☐ Altro _____

1.4 TIPOLOGIA FLUIDO VETTORE

☒ Acqua ☐ Aria ☐ Altro _____

1.5 INDIVIDUAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEI GENERATORI

☒ Generatore a combustione ☐ Pompa di calore ☐ Macchina frigorifera

☐ Teleriscaldamento ☐ Teleraffrescamento ☐ Cogenerazione / trigenerazione

☐ Altro _____

Eventuale integrazione con:

☐ Pannelli solari termici :Superficie totale lorda _____ (mq)

☐ Altro _____ Potenza utile _____ (kW)

Per ☐ Climatizzazione invernale ☐ Climatizzazione estiva ☐ Produzione acs _____

RESPONSABILE DELL'IMPIANTO: O PROPRIETARIO O OCCUPANTE O AMMINISTRATORE CONDOMINIO O TERZO RESPONSABILE

Cognome _____ Nome _____ CF _____

Ragione Sociale _____ P.IVA _____

Il Responsabile
(Legale Rappresentante in caso di persona giuridica)

SKOPGAS

di p.i. Roberto Camporese

RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA TIPO 1

(GRUPPI TERMICI)

ALLEGATO II (Art. 2)

Pagina: _____ di _____

A. DATI IDENTIFICATIVI

codice catasto _____

Impianto: di Pot. term. nominale totale max 24 (kW) sito nel Comune PADOVA Prov. PD

Indirizzo CRIMEA 9/D N. _____ Palazzo _____ Scala _____ Interno _____

Responsabile dell'impianto ⁽¹⁾ _____ C.F. _____

Ragione Sociale _____ N. _____ Comune PADOVA Prov. PD

Indirizzo CRIMEA 9/D _____

TITOLO DI RESPONSABILITÀ: ☒ Proprietario ☐ Occupante ☐ Amministratore Condominio ☐ Terzo Responsabile

Impresa manutrice⁽¹⁾: Ragione Sociale SKOPGAS di Camporese Roberto P.IVA 01259810289

Indirizzo Via Cardinal C. Rezzonico, 7 Comune 35011 CAMPODARSEGO Prov. PD

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

Dichiarazione di Conformità presente ☒ ☐ Libretti uso/manutenzione generatore presenti ☒ ☐

Libretto impianto presente ☒ ☐ Libretto compilato in tutte le sue parti ☒ ☐

C. TRATTAMENTO DELL'ACQUA

Durezza totale dell'acqua: _____ (°f) Trattamento in riscaldamento: ☐ Non richiesto ☒ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☐ Condiz. chimico

Trattamento in ACS: ☐ Non richiesto ☒ Assente ☐ Filtrazione ☐ Addolcimento ☒ Condiz. chimico

D. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

Per installazione interna: in locale idoneo ☐ ☐ Canale da fumo o condotti di scarico idonei (esame visivo) ☒ ☐

Per installazione esterna: generatori idonei ☒ ☐ Sistema di regolazione temperatura ambiente funzionante ☒ ☐

Aperture ventilazione/aerazione libere da ostruzioni ☒ ☐ Assenza di perdite di combustibile liquido ⁽²⁾ ☒ ☐

Adeguate dimensioni aperture di ventilazione/aerazione ☒ ☐ Idonea tenuta dell'impianto interno e raccordi con il generatore ⁽³⁾ ☒ ☐

E. CONTROLLO E VERIFICA ENERGETICA DEL GRUPPO TERMICO G.T. 1

Fabbrikante BAXI Data installazione 27/10/2016

Modello LUNA DUO-TEC IN+ 24 GA Gruppo termico singolo ☒ Gruppo termico modulare ☐

Matricola 163700521 Por. term. nominale max al focolare 24 (kW) Pot. term. nominale utile 24 (kW)

☒ Climatizzazione invernale ☒ Produzione ACS ⁽⁴⁾ ☐ ☐

☐ Combustibile: ☐ GPL ☒ Gas naturale ☐ Gasolio ☐ Altro _____

Dispositivi di comando e regolazione funzionanti correttamente ☒ ☐

Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati ☒ ☐

Valvola di sicurezza alla sovrappressione a scarico libero ☒ ☐

Controllato e pulito lo scambiatore lato fumi ☒ ☐

Presenza riflusso dei prodotti della combustione ☒ ☐

Risultati controllo, secondo UNI 10389-1, conformi alla legge ☒ ☐

Temperatura Fumi	Temp. Aria comburente	O ₂	CO ₂	Bacharach	CO corretto	Rendimento ⁽⁵⁾ di combustione	Rendimento ⁽⁶⁾ minimo di legge	Modulo termico
<u>73.5</u> °C	<u>11.9</u> °C	<u>6.1</u> %	<u>8.3</u> %	<u>14.1</u> mm	<u>210</u> (ppm)	<u>96.7</u> %	<u>92</u> %	<u>1</u>

F. CHECK-LIST

Elenco di possibili interventi, dei quali va valutata la convenienza economica, che qualora applicabili all'impianto, potrebbero comportare un miglioramento della prestazione energetica:

☐ L'adozione di valvole termostatiche sui corpi scaldanti

☐ L'isolamento della rete di distribuzione nei locali non riscaldati

☐ L'introduzione di un sistema di trattamento dell'acqua sanitaria e per riscaldamento, ove assente

☐ La sostituzione di un sistema di regolazione on/off con un sistema programmabile su più livelli di temperatura.

OSSERVAZIONI ⁽¹⁰⁾

VERIFICATO VASO ESPANSIONE RISCALDAMENTO

RACCOMANDAZIONI ⁽¹¹⁾

PRESCRIZIONI ⁽¹²⁾

Il tecnico dichiara, in riferimento ai punti A,B,C,D,E (sopra menzionati), che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente ai fini dell'efficienza energetica senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

L'impianto può funzionare ☒ SI ☐ NO

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissioni dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi ovvero da carenza di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro un tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato. Si raccomanda un intervento manutentivo entro il 14/12/2017

Data del presente controllo 14/12/2017 Orario di arrivo/partenza presso l'impianto _____

Tecnico che ha effettuato il controllo: Nome e Cognome Scantamburlo Mattia

Firma leggibile del tecnico _____

Firma leggibile per presa visione, del responsabile dell'impianto _____

Ministero dell'Industriale del Commercio e dell'artigianato
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' DELL'IMPIANTO ALLA REGOLA DELL'ARTE
Allegata l' (di cui all'art. 2) del Decreto 22 gennaio 2008 n. 37 (G.U. Serie Generale n. 61 del 12.03.2008)

conformità n. **41** del **2016** tipo impianto: **INSTALLAZIONE CALDAIA**

Il sottoscritto **[redacted]**
titolare o legale rappresentante dell'impresa (ragione sociale) **[redacted]** operante
nel settore **Impiantistica idrotermosanitaria e adduzione gas** con sede in via **BRENTA** n. **10**
comune **PIANIGA** (prov **VENEZIA**) tel **3388978056** part. IVA **03185140617**
☒ iscritta nel registro delle ditte (R.D. 20.9.1934 n. 2011) della Camera C.I.A.A. di **VENEZIA** n. **341276**
☒ iscritta all'albo provinciale delle imprese artigiane (legge 8.8.1985 n. 443) di **VENEZIA** n. **103960**
esecutrice dell'impianto (descrizione schematica) **INSTALLAZIONE CALDAIA BAXI 24KW**

inteso come: ☒ nuovo impianto ☐ trasformazione ☐ ampliamento ☐ manutenzione straordinaria
☐ altro (1)

Nota: Per gli impianti a gas: distribuita: canalizzata della 1°, 2°, 3° famiglia: GPL da recipienti mobili, GPL da serbatoio fisso
commissionato da: **PADOVA** Provincia di **PD** in via **CRIMEA** Installato nei locali siti in Comune di **[redacted]** n. **9/D** scala **[redacted]**
piano **[redacted]** Interno **[redacted]** eventuale mappale se conosciuto **[redacted]**
Di proprietà del Sig. **IDEM** residente in **[redacted]** in via **[redacted]** cod. fisc. **[redacted]**
in edificio adibito ad uso: ☐ industriale ☒ civile (2) ☐ commercio ☐ altri usi

DICHIARA
sotto la propria responsabilità, che l'impianto è stato realizzato in modo conforme alla regola dell'arte, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M. 37/08, tenuto conto delle condizioni di esercizio e degli usi a cui è destinato l'edificio, avendo in particolare:
☐ rispettato il progetto ai sensi dell'art. 5, (2)
☐ redatto da **[redacted]** iscritto al Collegio/ordine della provincia di **[redacted]** al n. **[redacted]**
☒ seguito la normativa tecnica applicabile all'impiego (3): **Normativa gas UNI-CIG 7129/01 e normative UNI specifiche**
☒ installato componenti e materiali costruiti a regola d'arte e adatti al luogo di installazione art. 5 e 6;
☒ controllato l'impianto ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo, avendo eseguito le verifiche richieste dalle norme e dalle disposizioni di legge.

Allegati obbligatori:
☐ progetto ai sensi degli art. 5 e 7 (4)
☐ relazione con tipologie dei materiali utilizzati (5)
☐ schema di impianto realizzato (6)
☐ riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già esistenti (7)
☒ copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Allegati facoltativi (8):

DECLINA
ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell'impianto da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.

Data **22/10/2016**

Avvertenze per il committente: responsabilità del committente art. 8 (9)

LEGENDA ALLEGATA ALLA DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'

(1) Come esempio nel caso di impianti a gas con caloriferi si può intendere la sostituzione di un apparecchio installato in modo irregolare.
(2) Indicare nome, cognome, qualifica e quando richiesto l'obbligo di progetto ai sensi dell'art. 5 comma 2, gli estremi di sottoscrizione dell'istituto abilitato professionale, delle tecniche che ha redatto il progetto.
(3) Citare la o le norme tecniche e di legge, distinguendo fra quelle riferite alla progettazione, all'esecuzione e alle verifiche.
(4) Qualora l'impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato alla fine dei lavori deve comprendere le variazioni realizzate in corso d'opera. La parte del progetto la cui attuazione è stata praticata preventivamente (ove richiesta).
(5) La relazione deve contenere, per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse completata ove esistente con i risultati di marcati, certificati di prova, etc. (risultati da istituti autorizzati). Per gli altri prodotti (da elencare) il dichiarante deve dichiarare che i materiali prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli art. 5 e 6. La relazione deve dichiarare l'adempimento rispetto all'assistenza d'installazione. Quando rilevante, ai fini del buon funzionamento dell'impianto, si devono fornire indicazioni sul numero o caratteristiche degli apparecchi installati ed installati tra essi per il gas (il numero, tipo e potenza degli apparecchi, 2) caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali, 3) caratteristiche del sistema di scarico dei prodotti della combustione, 4) indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi (ove previsti).
(6) Per schema dell'impianto realizzato si intende la descrizione dell'opera come eseguita (si fa semplice rinvio al progetto quando questo esiste). Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria l'intervento deve essere inquadrato, in possibile, nello schema dell'impianto preesistente. Lo schema indica la pratica prevenzione incendi (ove richiesta).
(7) I riferimenti sono costituiti dal nome dell'impresa esecutrice e dalla data della dichiarazione. Non sono richiesti nel caso che si tratti di nuovo impianto o di impianto sostituito prima dell'entrata in vigore della legge. Nel caso che parte dell'impianto sia predisposto da altra impresa (ad esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas, la dichiarazione deve riportare gli analoghi riferimenti per dette parti.
(8) Esempio: eventuali certificati dei risultati delle verifiche eseguite sull'impianto prima della messa in esercizio o trattamenti per pubblica disinfezione, etc.
(9) Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti nell'osservanza delle norme citate all'art. 7. Il committente o il proprietario si impegna ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi dell'art. 3.

MOD. CATASTO: _____ P.D.R.: n. _____ A.P.E.: n. _____ ANNO _____ CHIAVE _____

4. GENERATORI

4.1 GRUPPI TERMICI O CALDAIE

Gruppo Termico _____ Situazione alla prima installazione o alla ristrutturazione dell'impianto termico
GT _____ Indicare nella parte tratteggiata il progressivo del componente a cui la scheda si riferisce

Data di installazione **27-10-2016** Data di dismissione _____
Fabbricante **BAXI** Modello **LUNA Duo-TEC 1N+2AG**
Matricola **163700521**
Combustibile **METANO** Fluido Termovettore **H₂O**
Potenza termica utile nominale Pn max _____ (kW) Rendimento termico utile a Pn max **24.7%**

☒ Gruppo termico singolo ☐ Gruppo termico modulare con n° _____ analisi fumi previste
☐ Tubo / nastro radiante ☐ Generatore d'aria calda

SOSTITUZIONI DEL COMPONENTE

Data di installazione _____ Data di dismissione _____
Fabbricante _____ Modello _____
Matricola _____
Combustibile _____ Fluido Termovettore _____
Potenza termica utile nominale Pn max _____ (kW) Rendimento termico utile a Pn max _____ %

☐ Gruppo termico singolo ☐ Gruppo termico modulare con n° _____ analisi fumi previste
☐ Tubo / nastro radiante ☐ Generatore d'aria calda


Data di installazione _____ Data di dismissione _____
Fabbricante _____ Modello _____
Matricola _____
Combustibile _____ Fluido Termovettore _____
Potenza termica utile nominale Pn max _____ (kW) Rendimento termico utile a Pn max _____ %

☐ Gruppo termico singolo ☐ Gruppo termico modulare con n° _____ analisi fumi previste
☐ Tubo / nastro radiante ☐ Generatore d'aria calda

Data di installazione _____ Data di dismissione _____
Fabbricante _____ Modello _____
Matricola _____
Combustibile _____ Fluido Termovettore _____
Potenza termica utile nominale Pn max _____ (kW) Rendimento termico utile a Pn max _____ %

☐ Gruppo termico singolo ☐ Gruppo termico modulare con n° _____ analisi fumi previste
☐ Tubo / nastro radiante ☐ Generatore d'aria calda



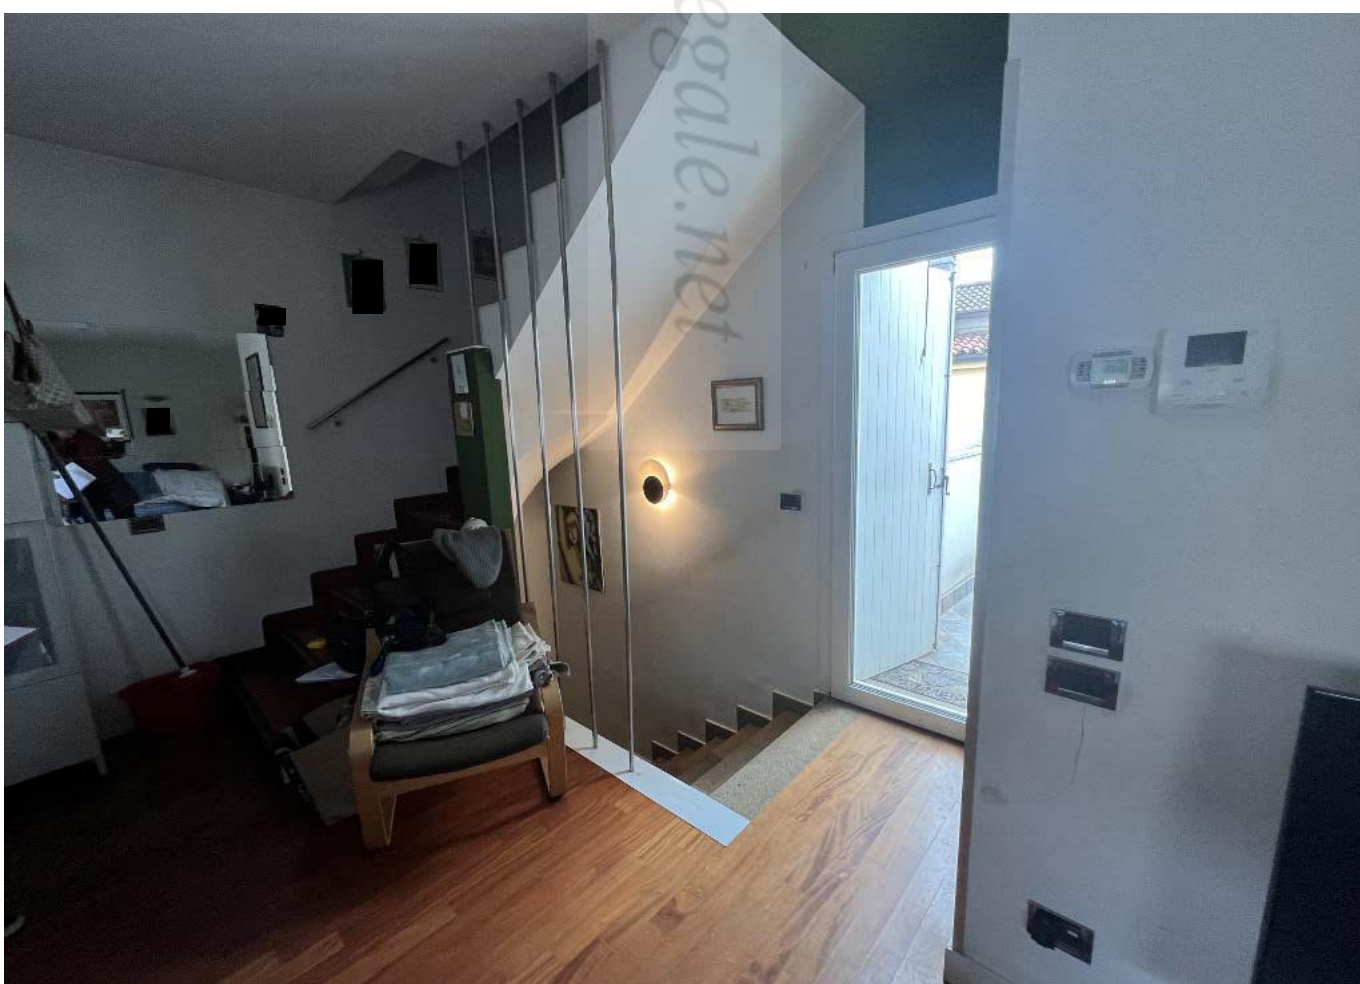

PDF Eraser Free









