


TABELLA MATERIALI	
CALCESTRUZZI	Rd-300
(conferma) Sono indicati i valori di riferimento	
ACCIAIO PER C.A.	Barr. e tel. ad armatura Pr Ø 8-14 K
(conferma) i valori di riferimento	


SOLAI A TRAVETTI TRALCATTI	
h = 20+4 cm - 1° strato: 10 cm - 2° strato: 10 cm - 3° strato: 10 cm	

CARICO DA SOLAIO	PERMANENTI	ACCIDENTALI	TOTALE	RAI INTERIORE	RAI SUPERIORE
Piandro (fino a 3 m)	600 kg/m²	200 kg/m²	800 kg/m²	2012/2012	2012/2012
Piandro (oltre 3 m)	600 kg/m²	200 kg/m²	800 kg/m²	1812/1812	1812/1812
COPERTURA	350 kg/m²	150 kg/m²	500 kg/m²	1812/1812	1812/1812
NOTE:	L'eventuale sovraccarico da carico di neve deve essere considerato a 10.000 kg/m² nel caso di neve.				

PIANTA FONDAZIONI QUOTA -6.40

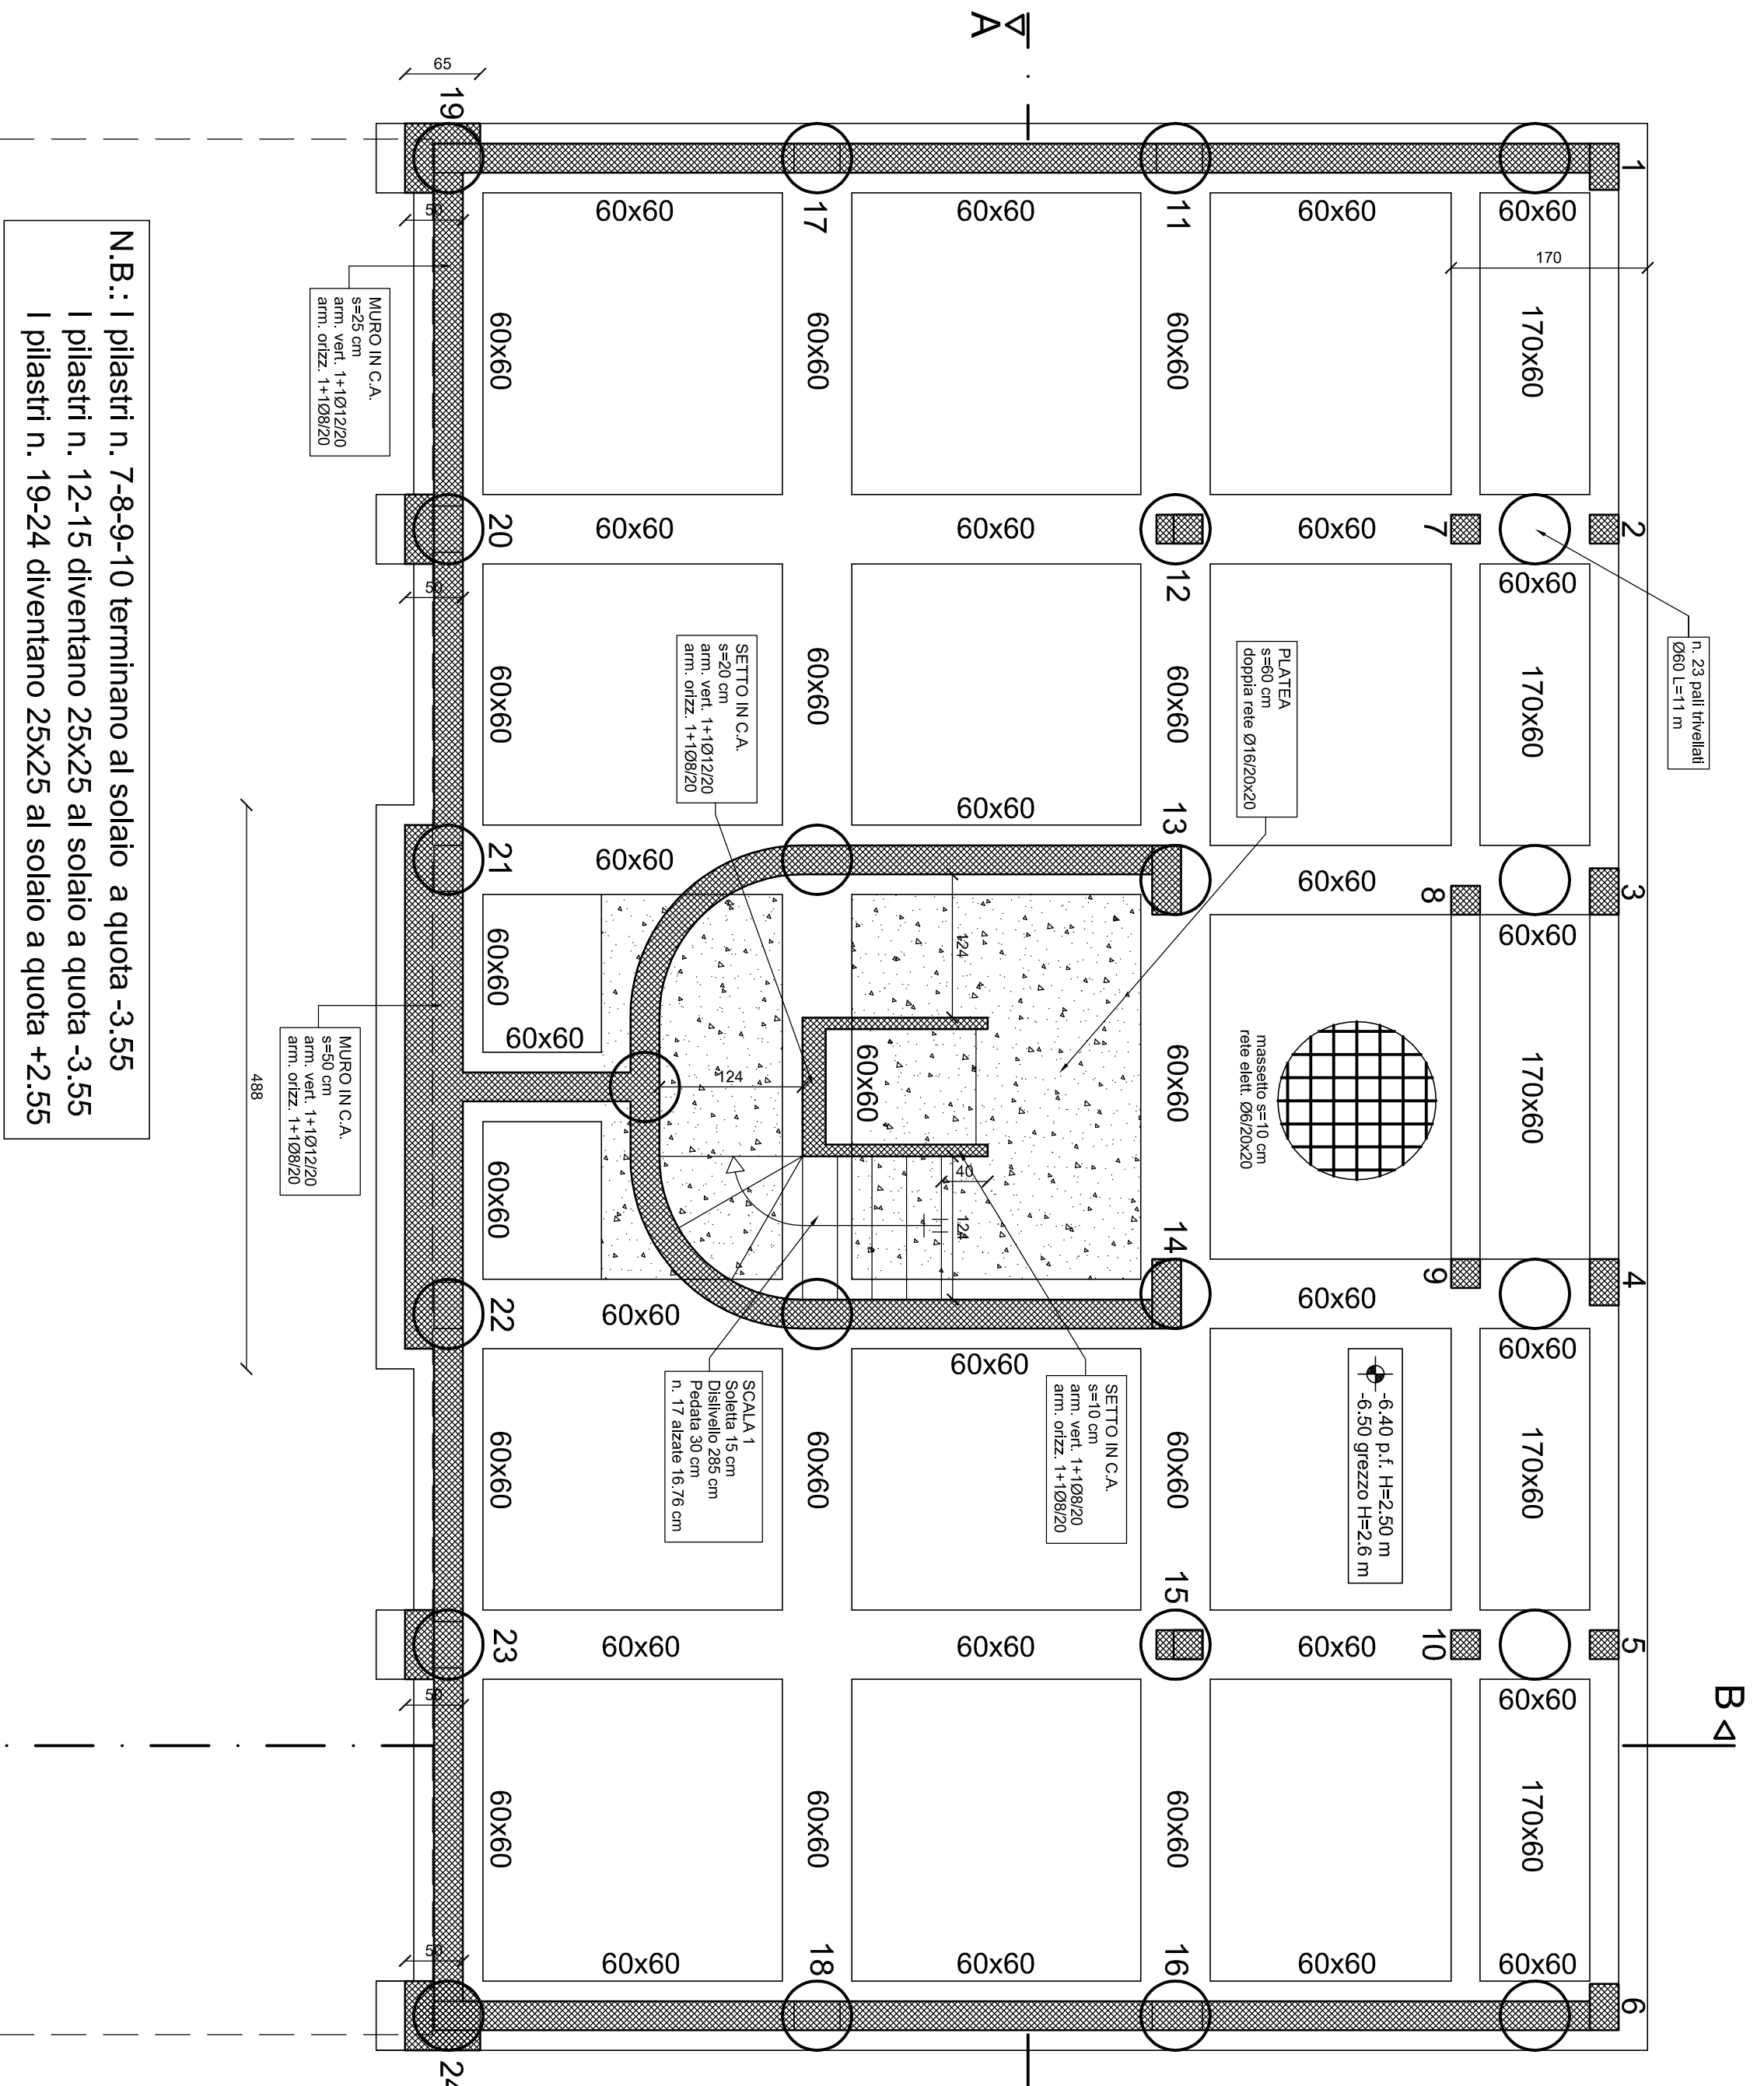


PROIEZIONE FABBRICATO SOPRASTANTE




PIANTA FONDAZIONI QUOTA -3.35


PIANTA SOLAIO QUOTA -3.55

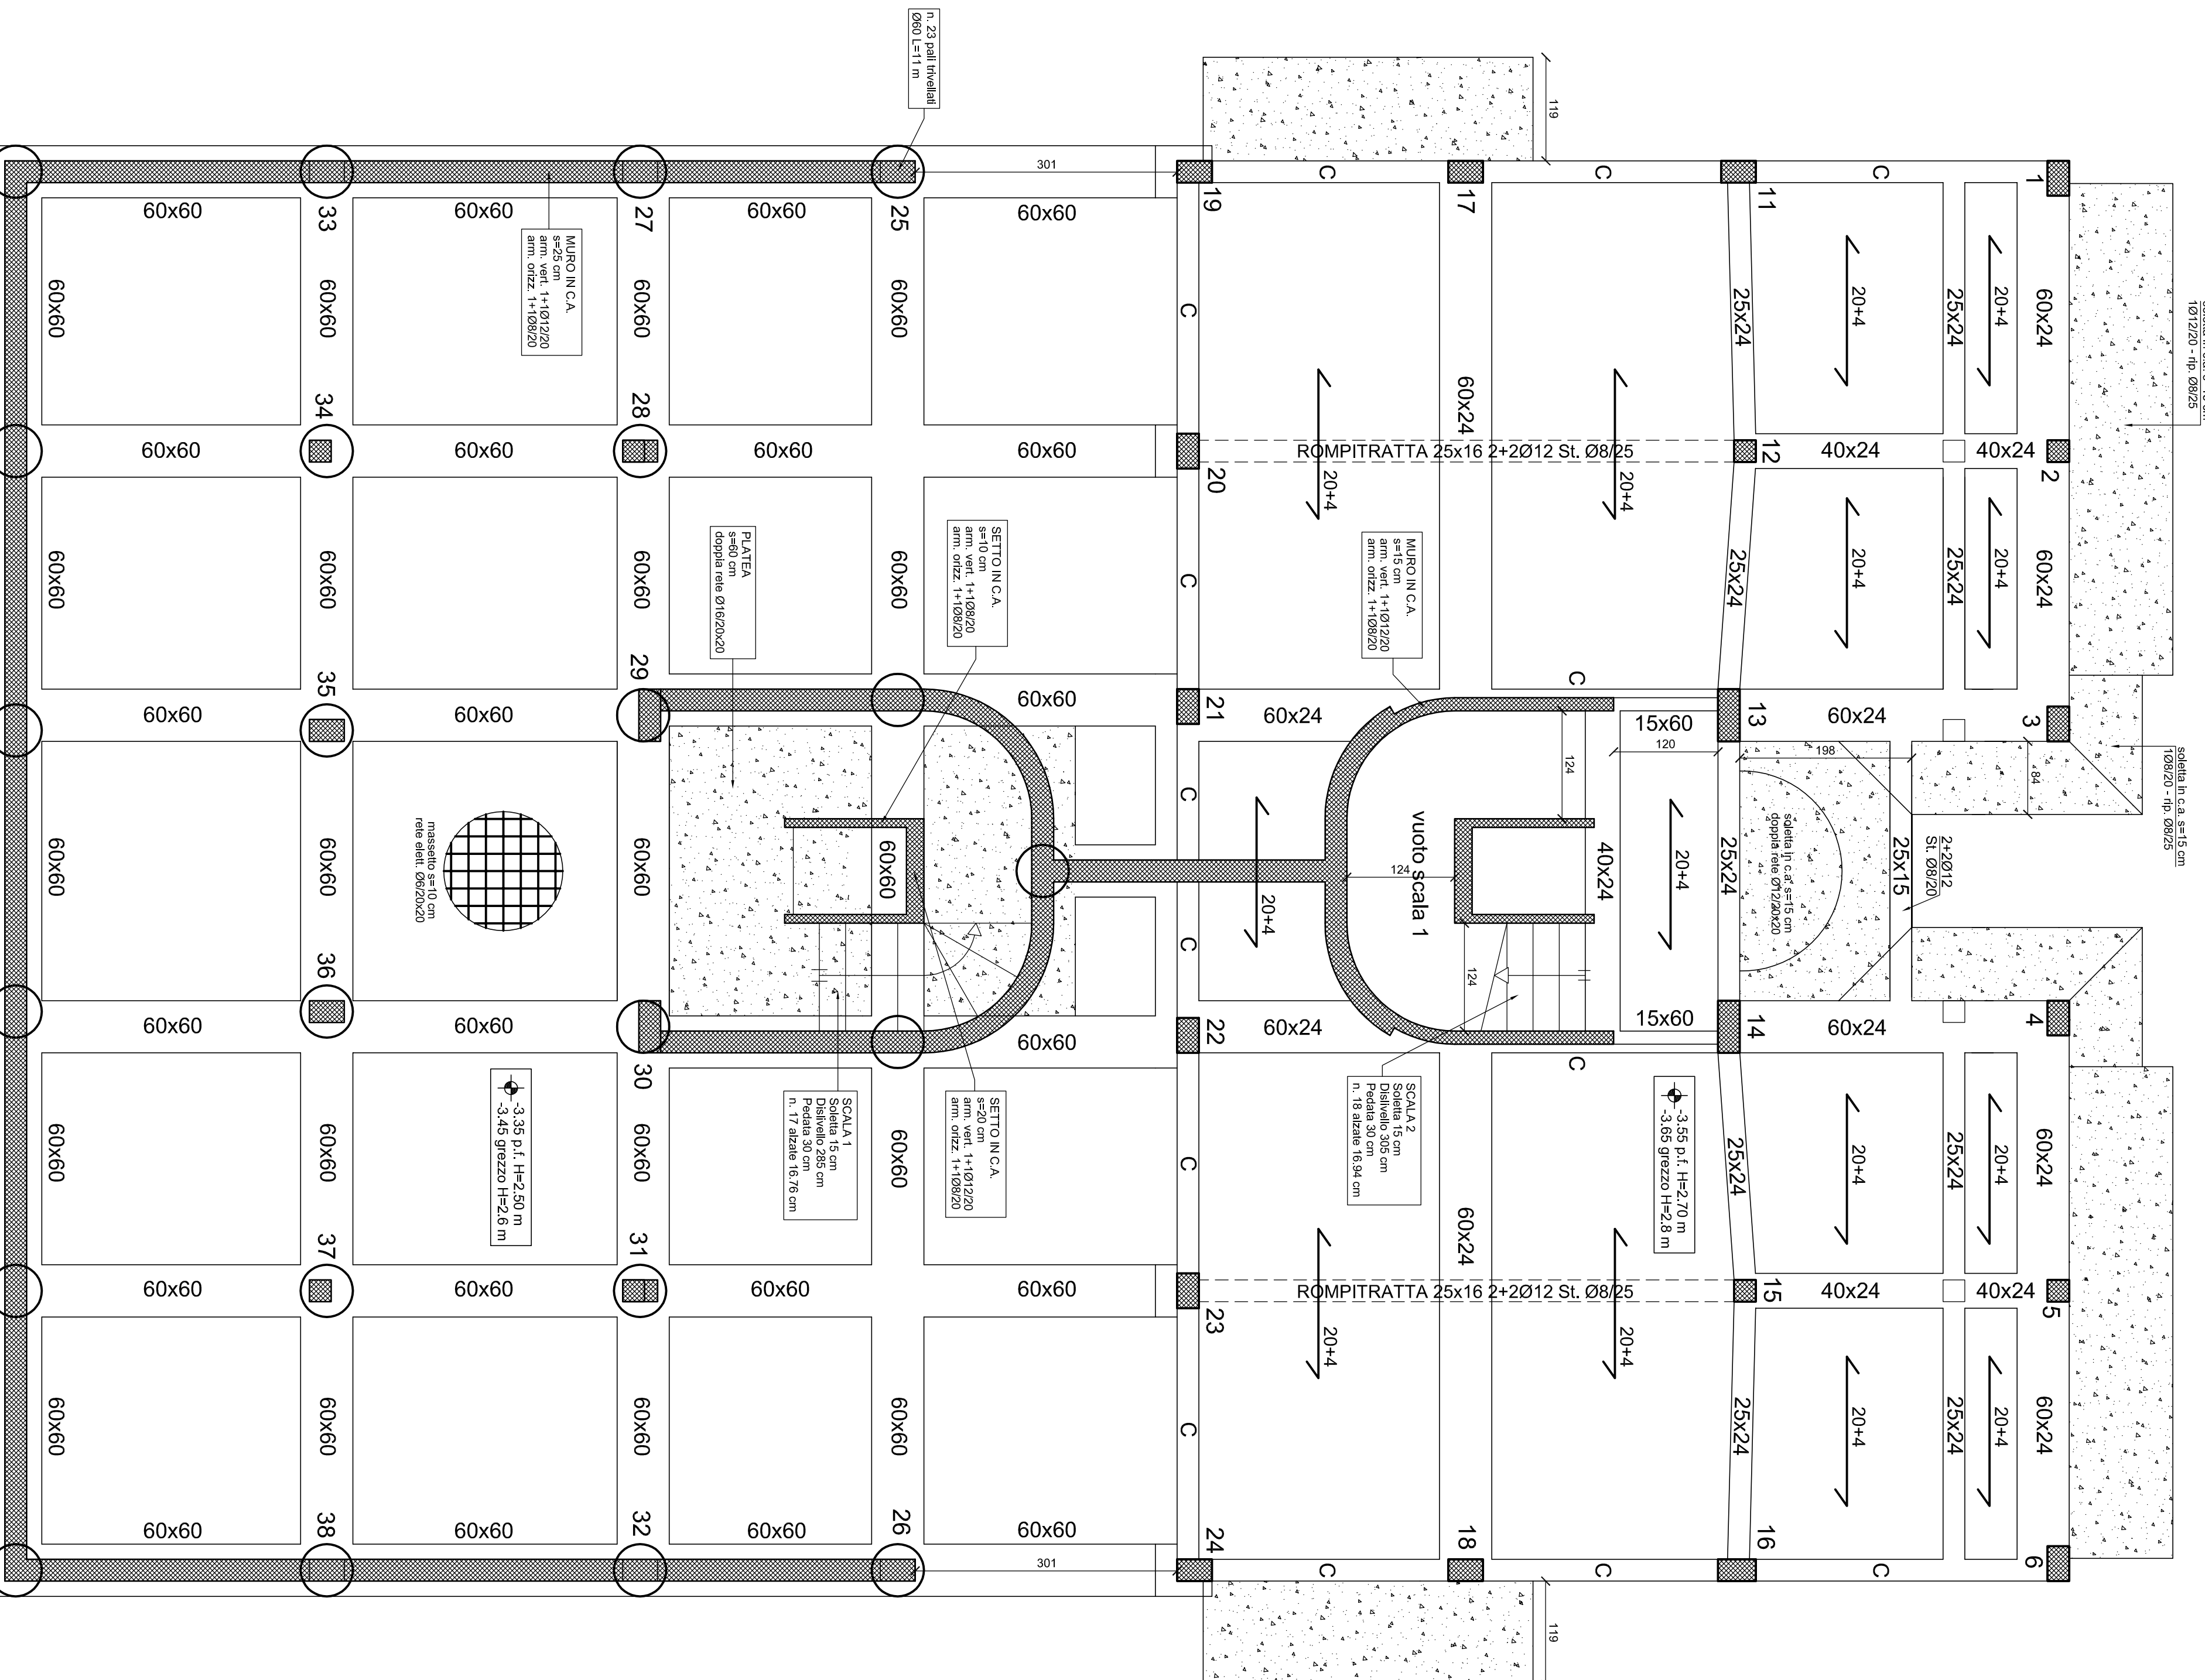


CORDOLI

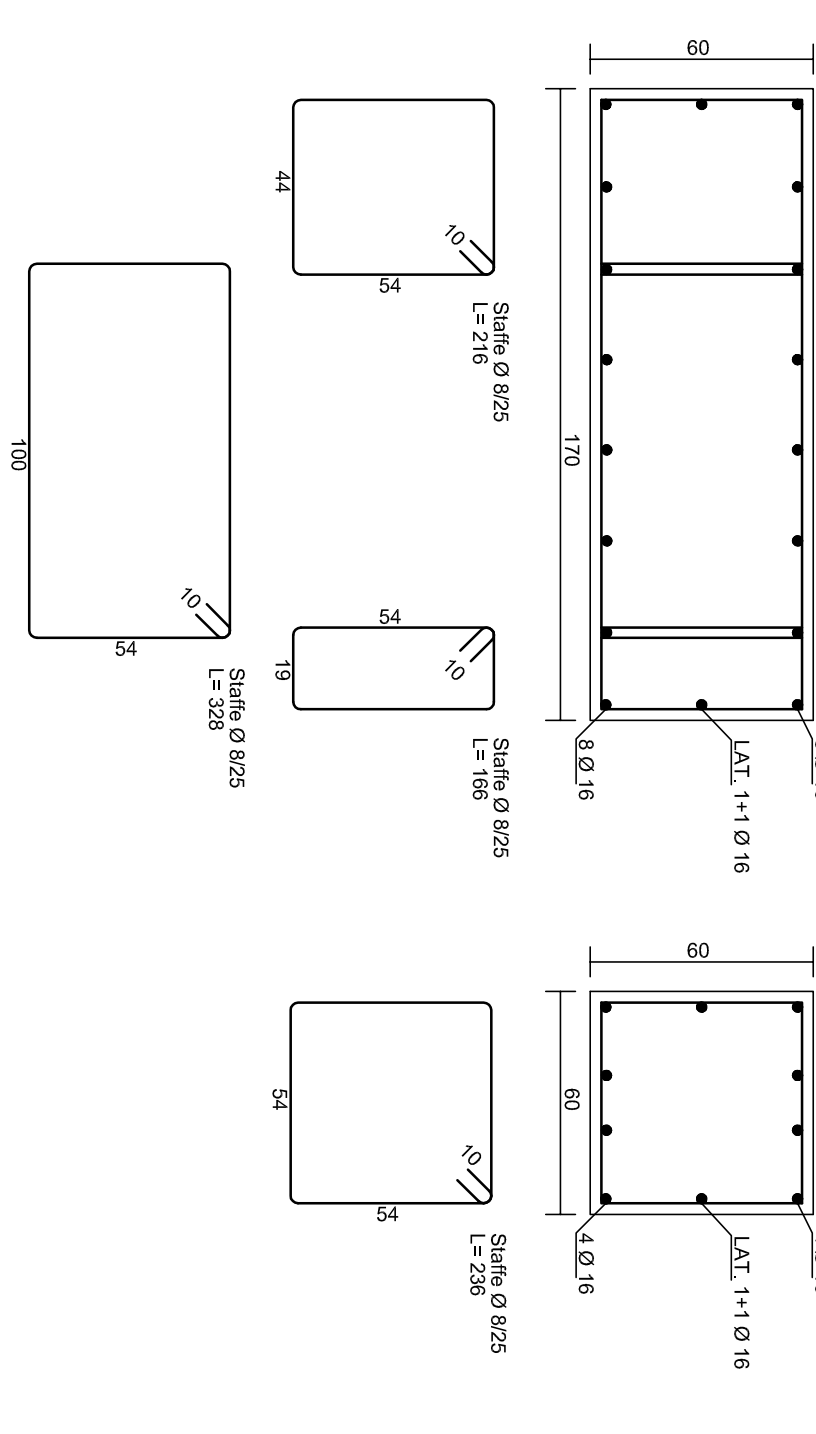


PALI

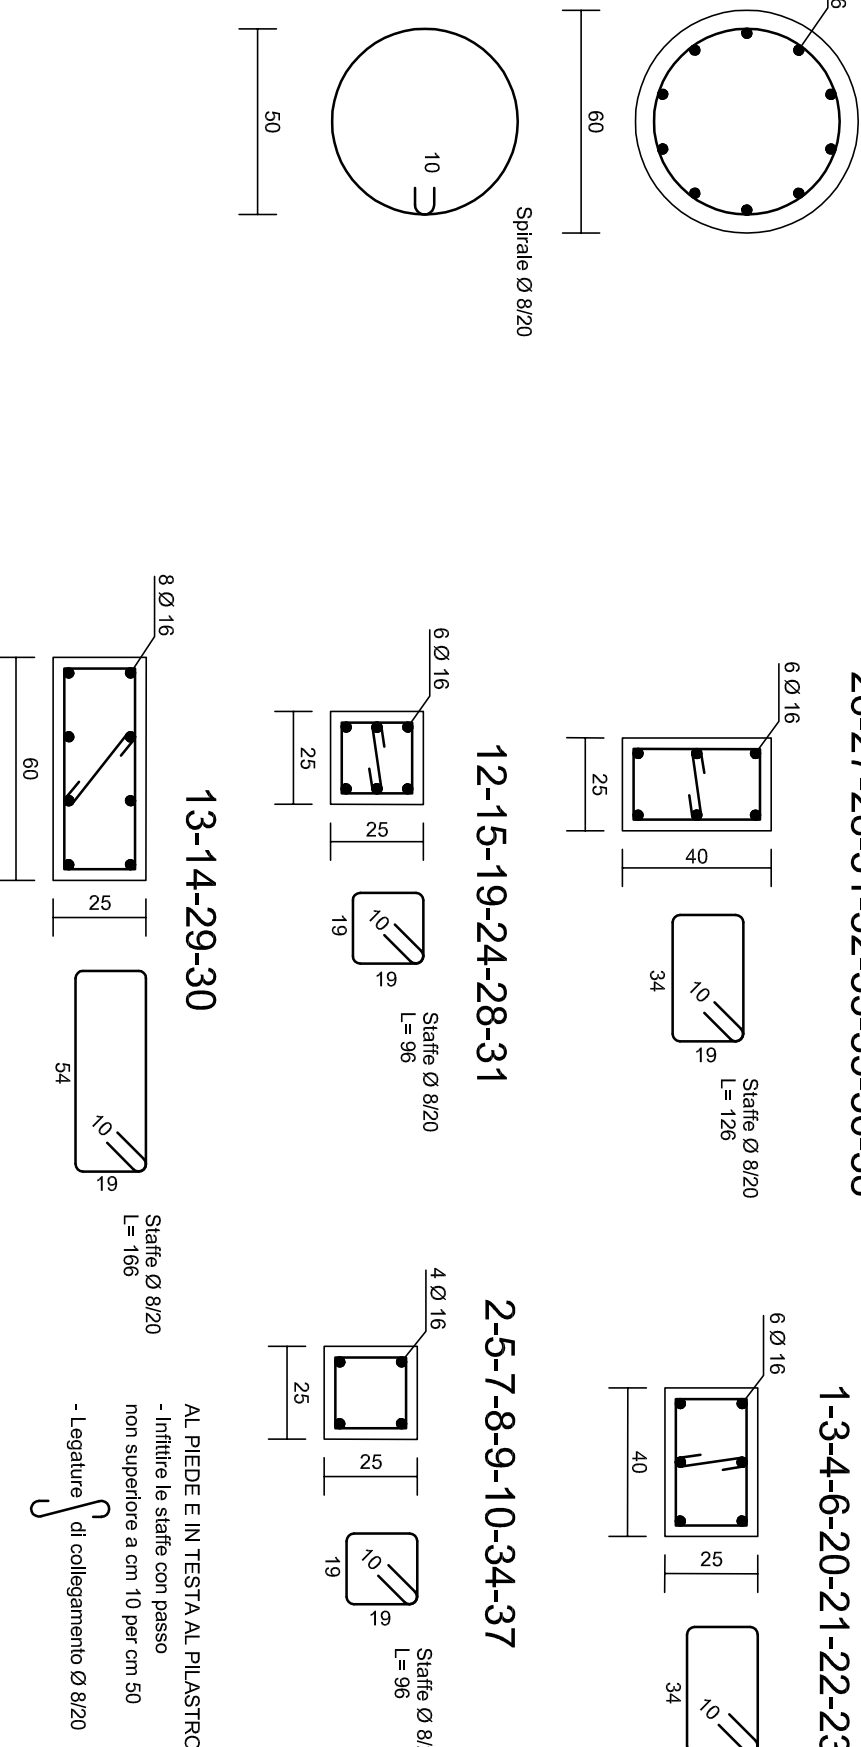


PILASTRI

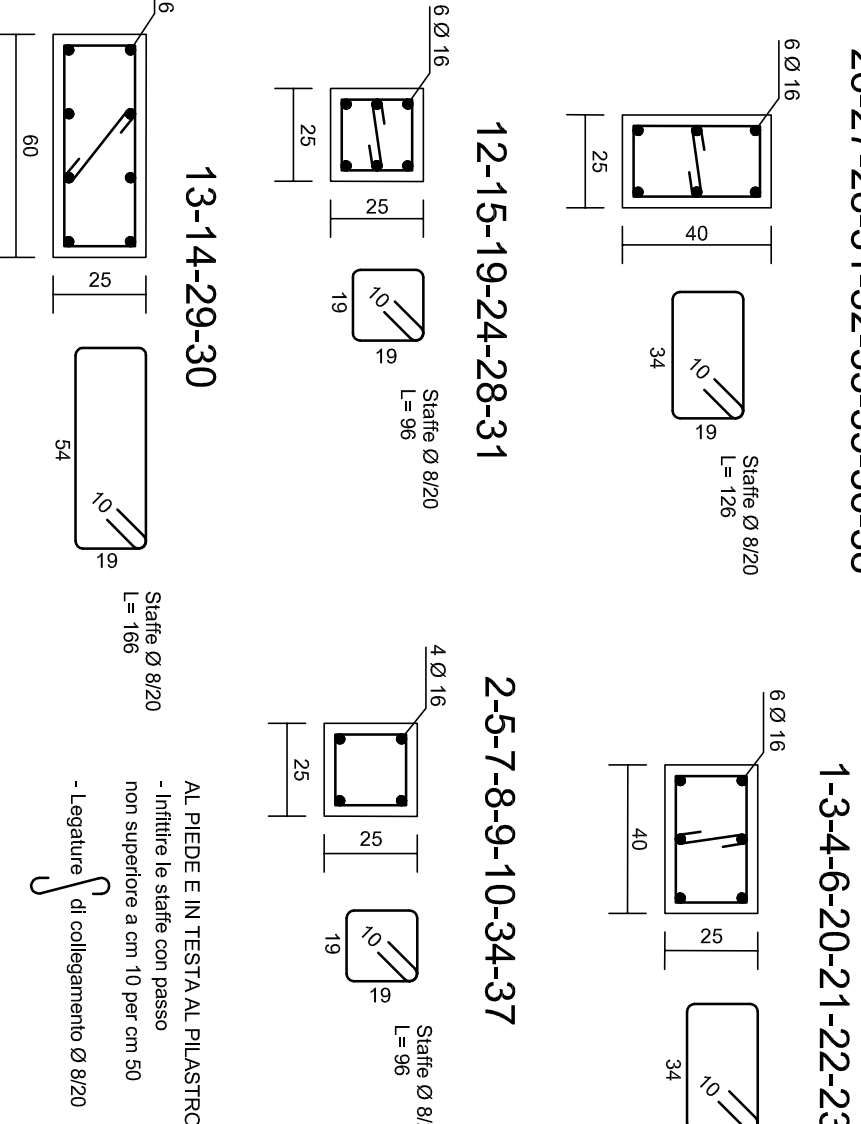


TRAVI SOLAIO QUOTA -3.55

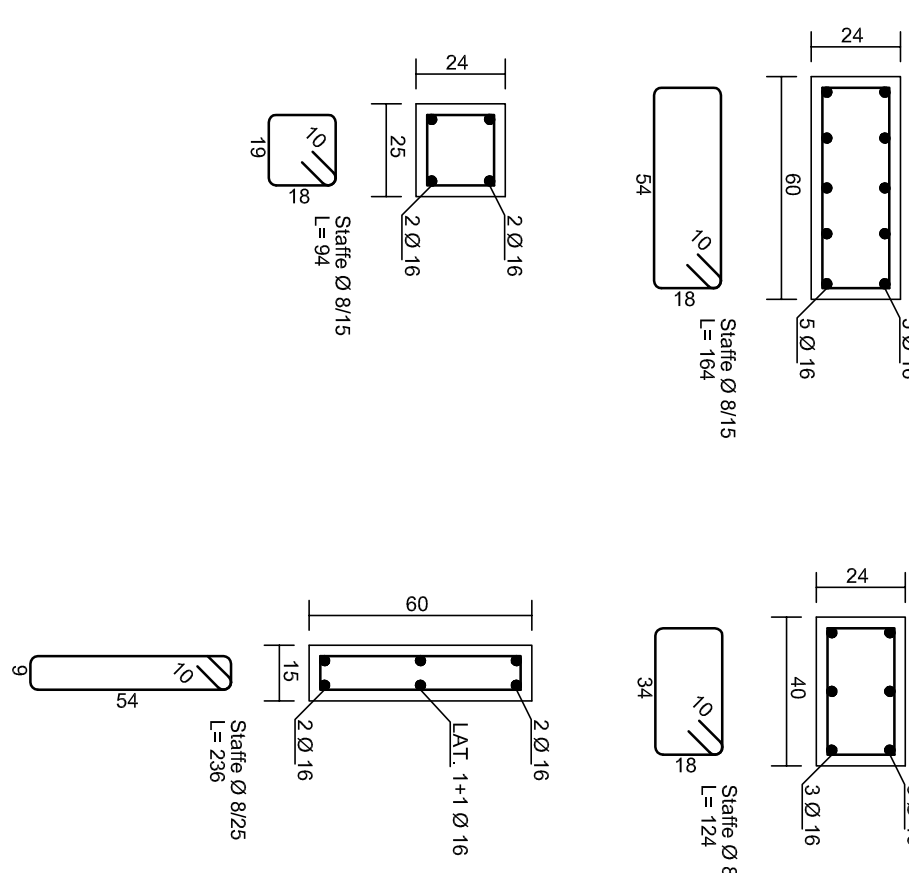


SCALA

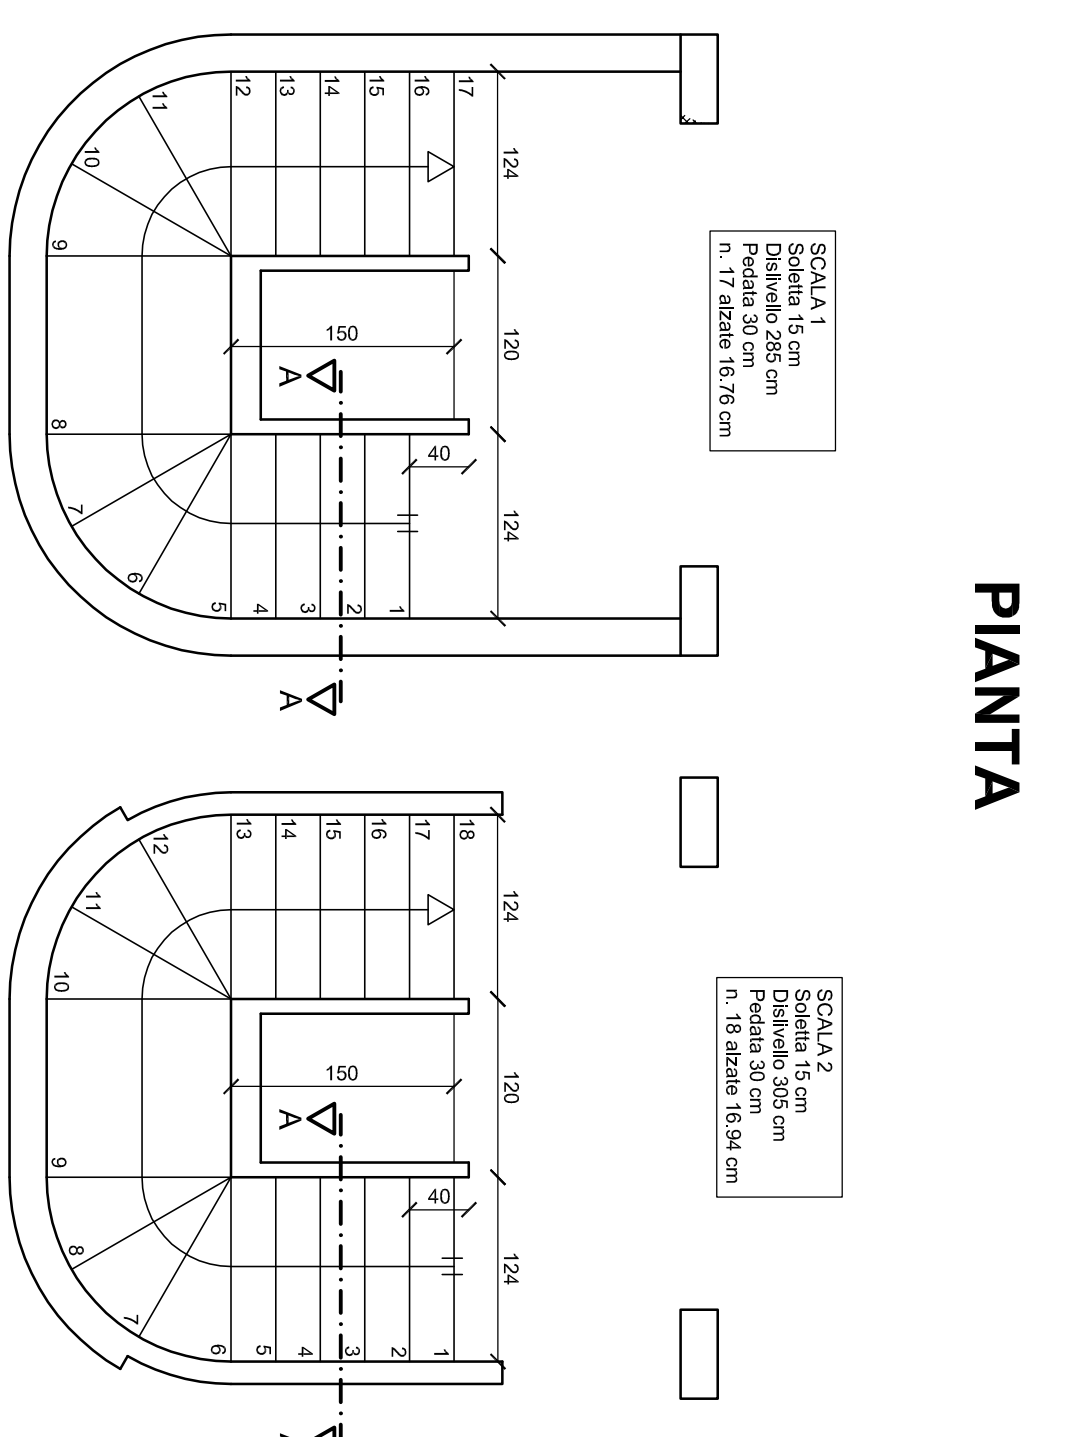


SEZIONE A-A

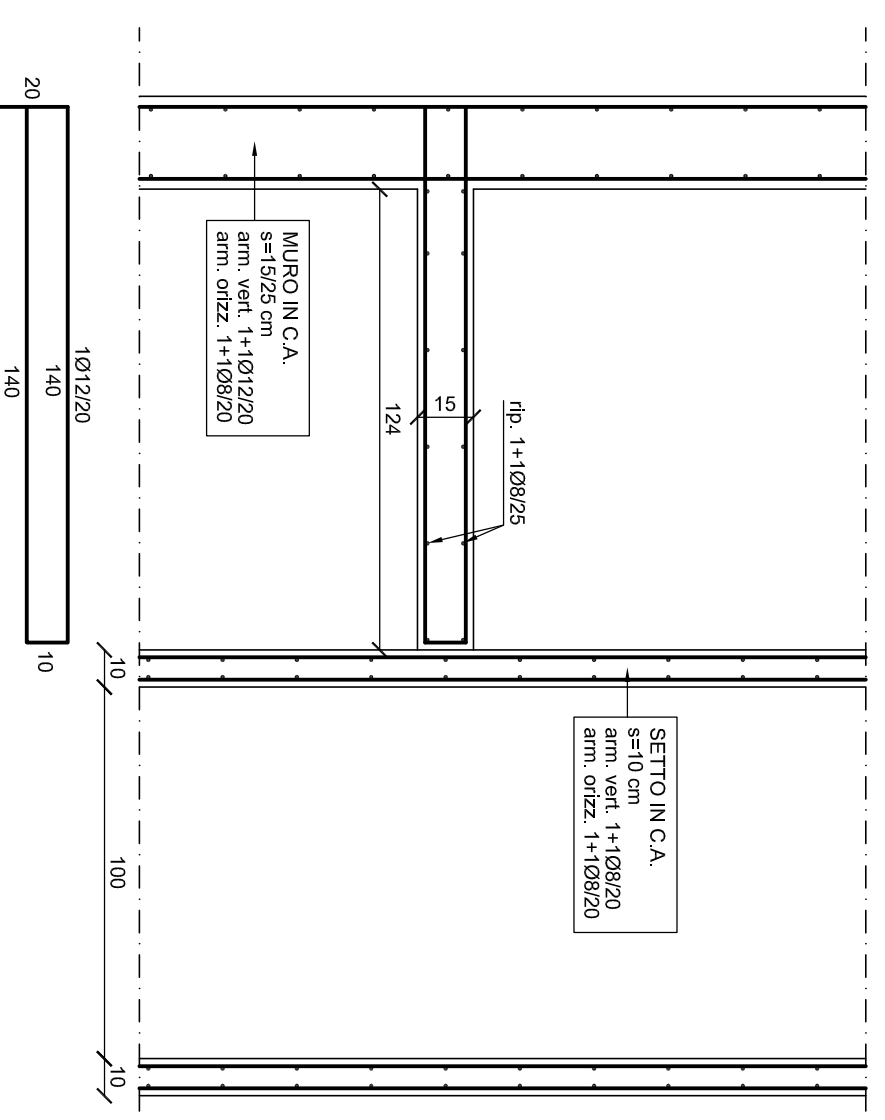


PARTICOLARE FONDAZIONE

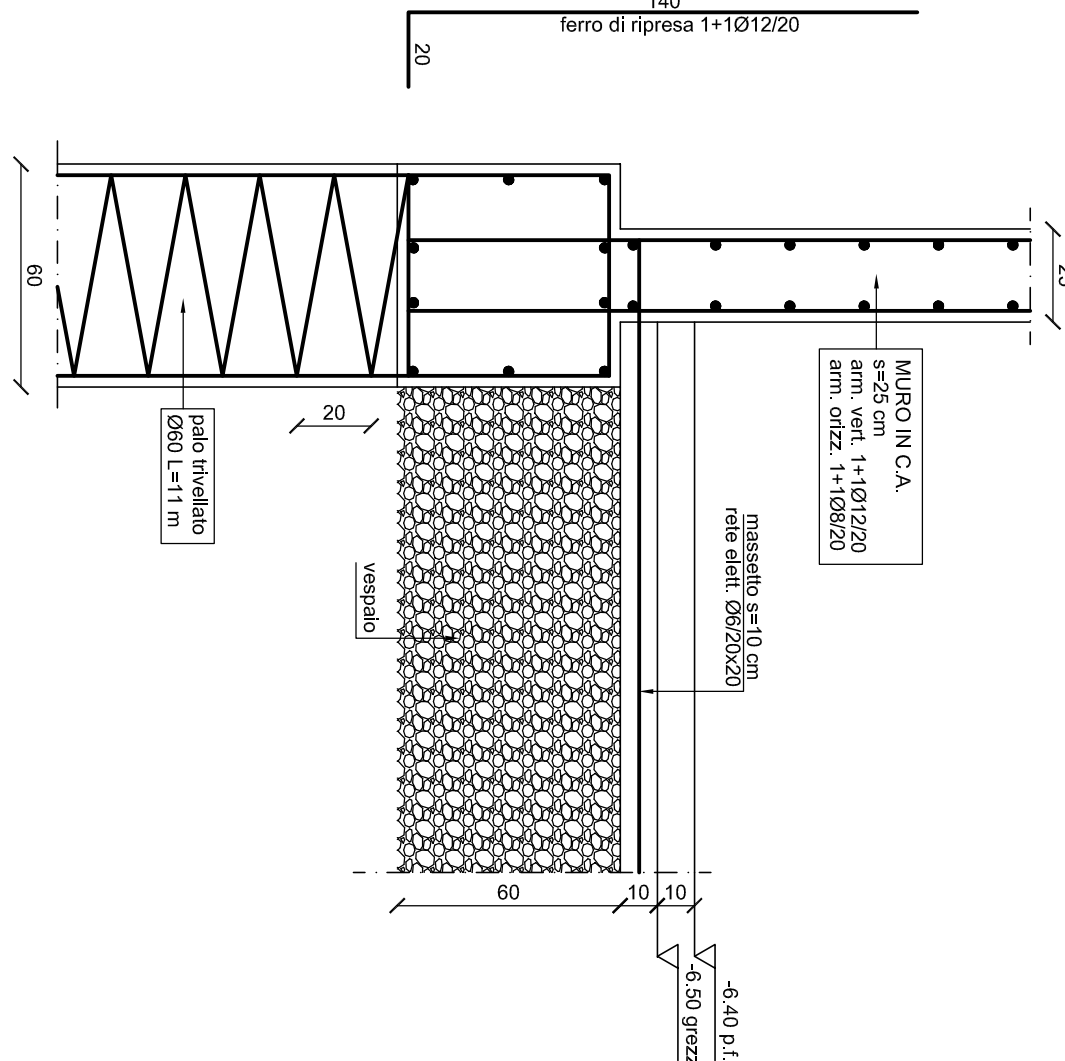

PARTICOLARE BALCONE E SOLAIO

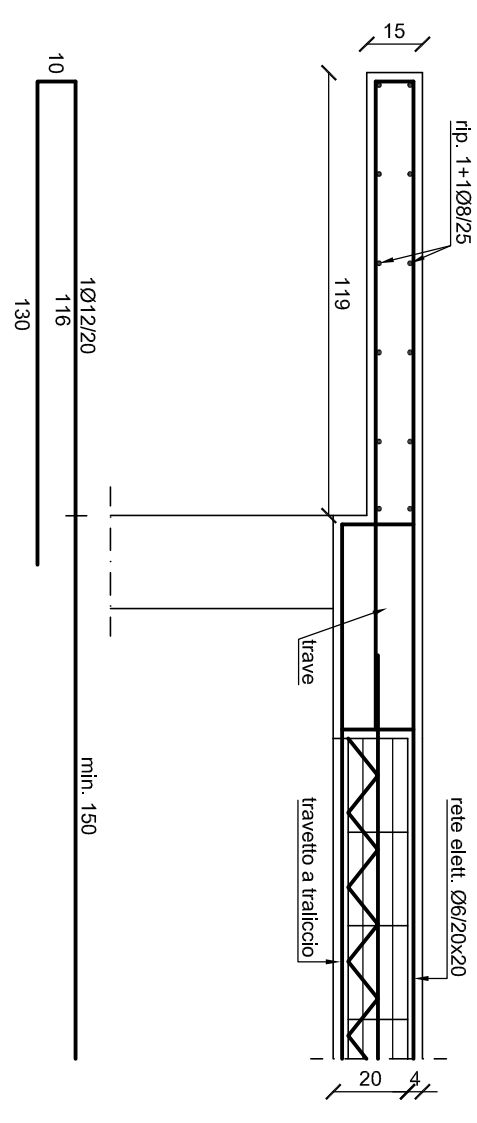

PARTICOLARE CORNICIONE

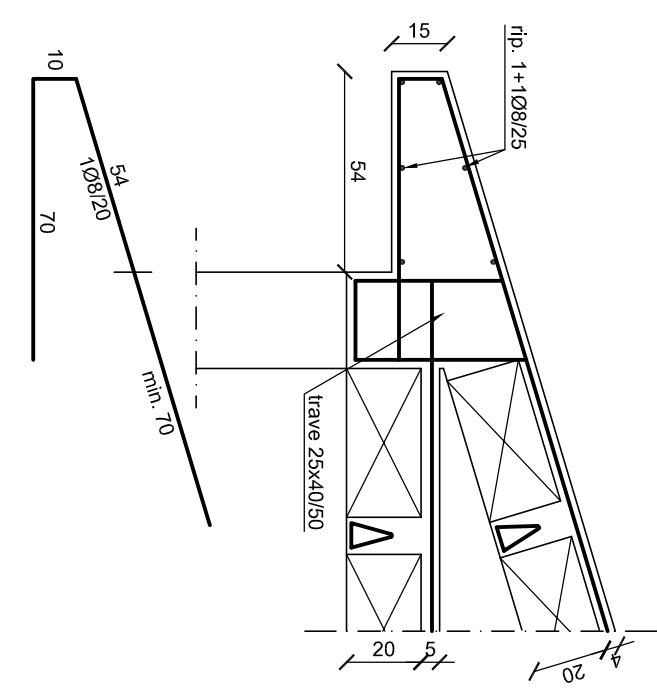

PRESCRIZIONI SULLE ARMATURE

- Le aperture sui muri laterali devono essere conformate con Ø12 St. Ø8/20
- Tutte le barre di travi e pilastri devono terminare con una squadratura di almeno 20 cm
- In caso di interruzione delle barre la sovrapposizione totale dovrà essere di almeno 100 cm
- Le staffe delle travi devono essere raffitte con passo di 10 cm agli appoggi per un tratto pari all'altezza della trave
- La staffatura dei pilastri deve proseguire anche all'interno del nodo

STUDIO DI INGEGNERIA		STUDIO DI INGEGNERIA	
Ing. Andrea MONTANA		Ing. Andrea MONTANA	
Via Milano, 10 - 20121 Milano		Via Milano, 10 - 20121 Milano	
Tel. 02/12345678		Tel. 02/12345678	
Email: info@studioingegneria.it		Email: info@studioingegneria.it	
Prestazioni: 1/3		Prestazioni: 1/3	