



PIANTA PIANO INTERRATO

Situazione approvata

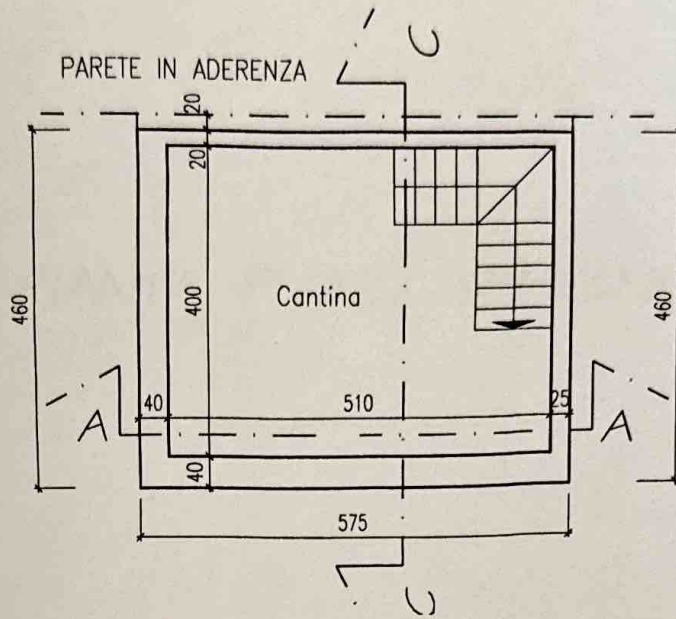


Situazione in sanatoria

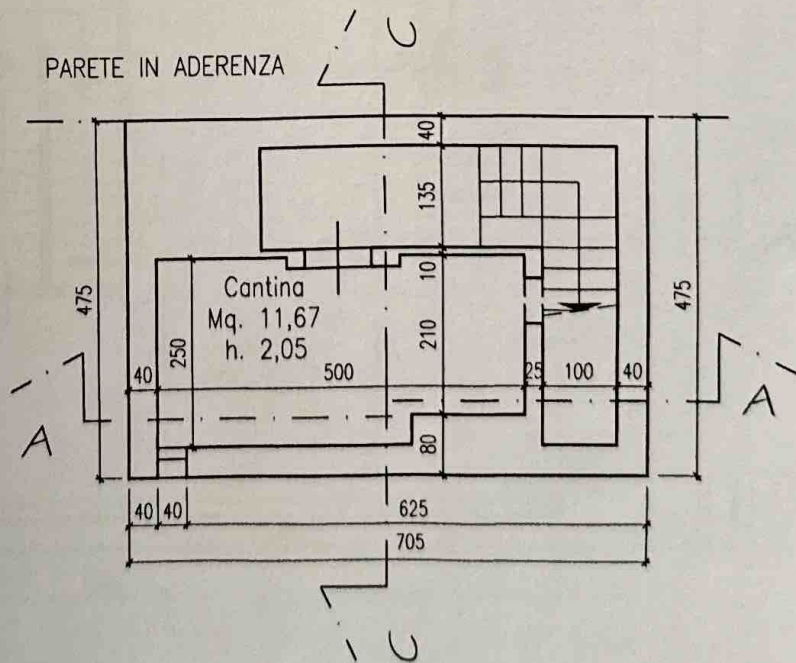


no privato


Situazione approvata

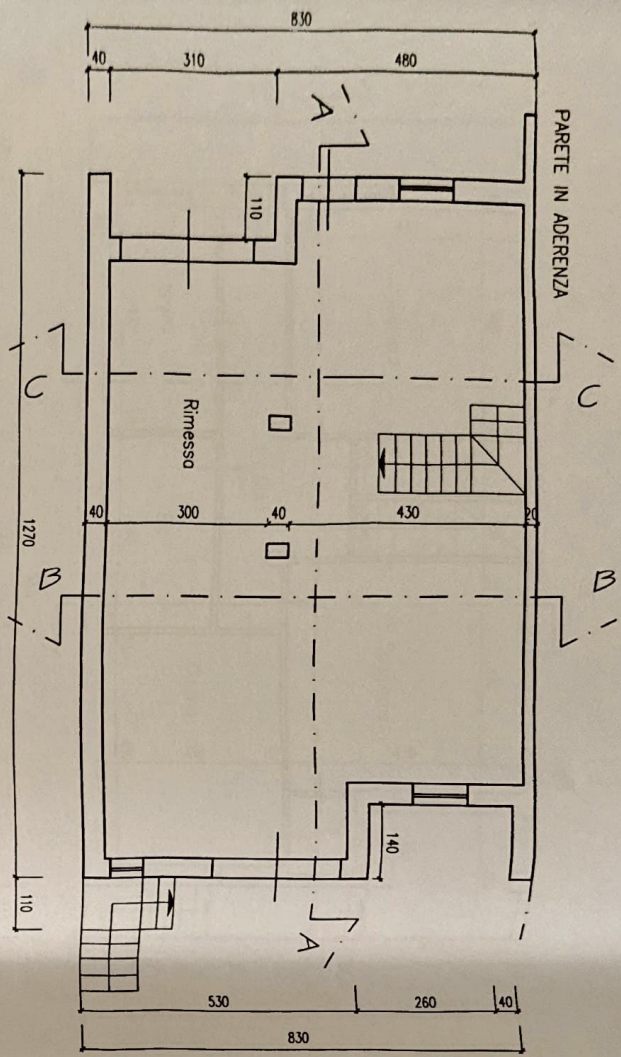

PIANTA PIANO TERRENO


Situazione in sanatoria

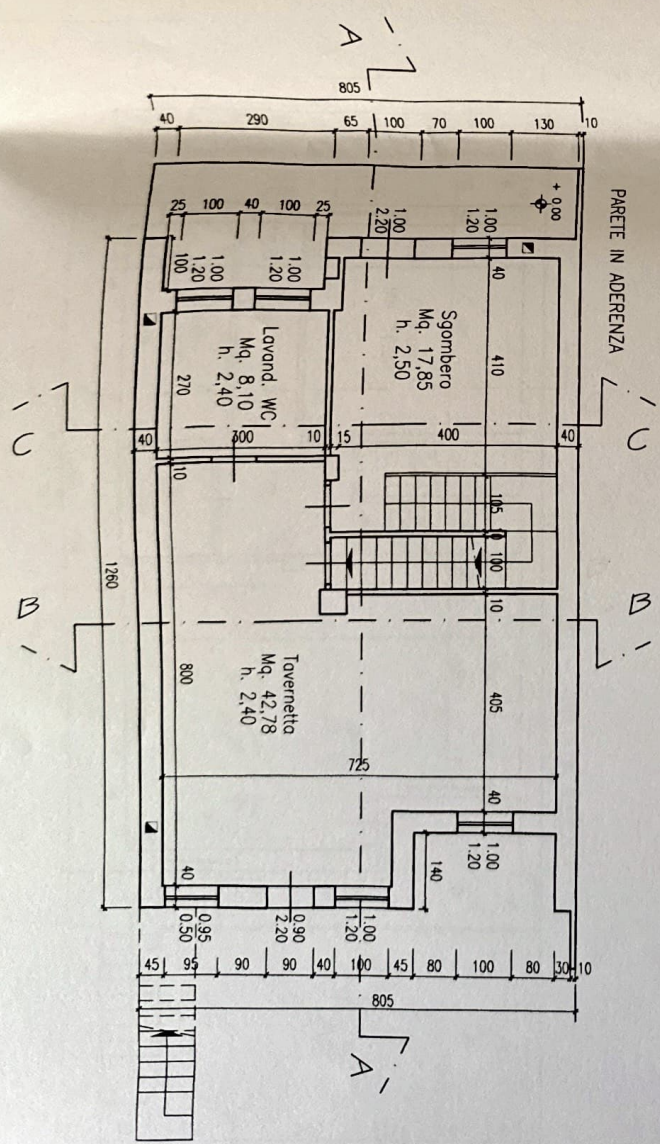

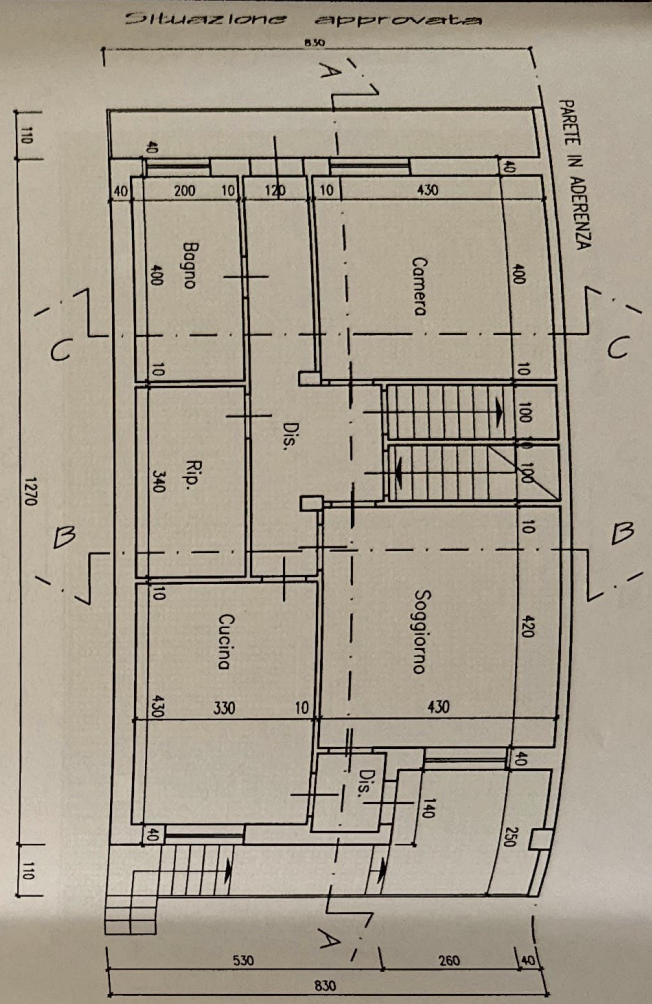

PIANTA PIANO PRIMO


Situazione in sanatoria

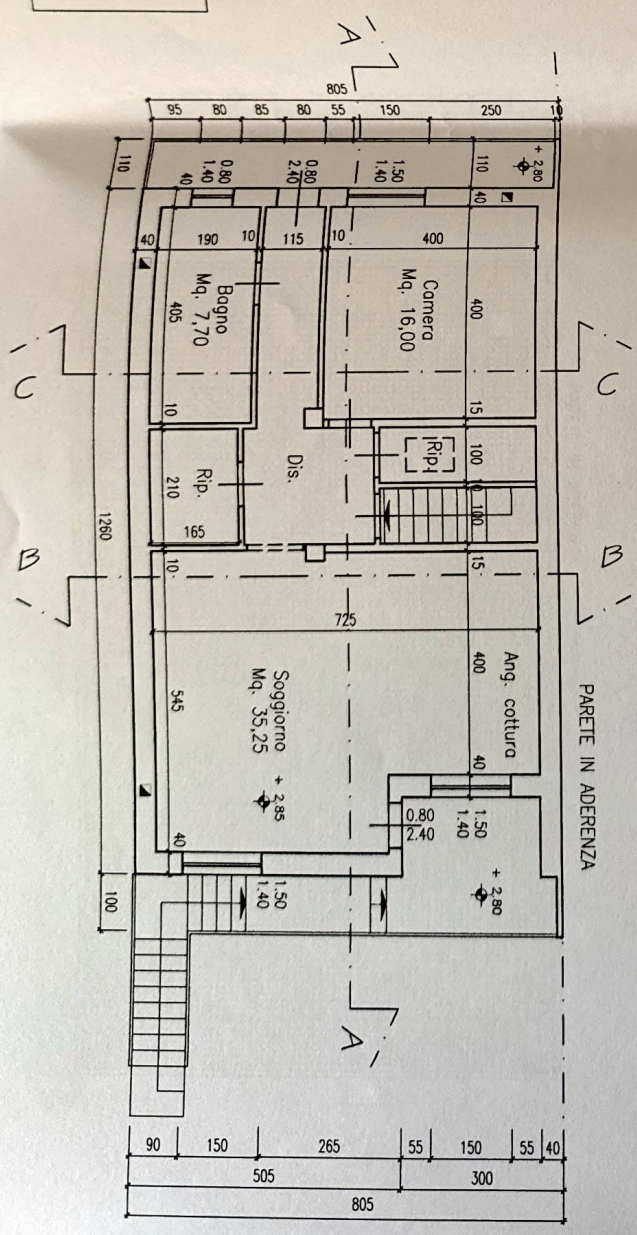

Verifica rapporti aeroluminanti


$35,25 \times 1/8 = \text{mq. } 4,41$ VERIFICATO con $2 \times (1,50 \times 1,40) + (0,80 \times 2,40) = \text{mq. } 6,12$
 $16,00 \times 1/8 = \text{mq. } 2,00$ VERIFICATO con $(0,80 \times 1,40) = \text{mq. } 1,12$
 $7,70 \times 1/8 = \text{mq. } 0,96$ VERIFICATO con $(1,50 \times 1,40) = \text{mq. } 2,10$

Situazione da progetto iniziale
non rappresentata

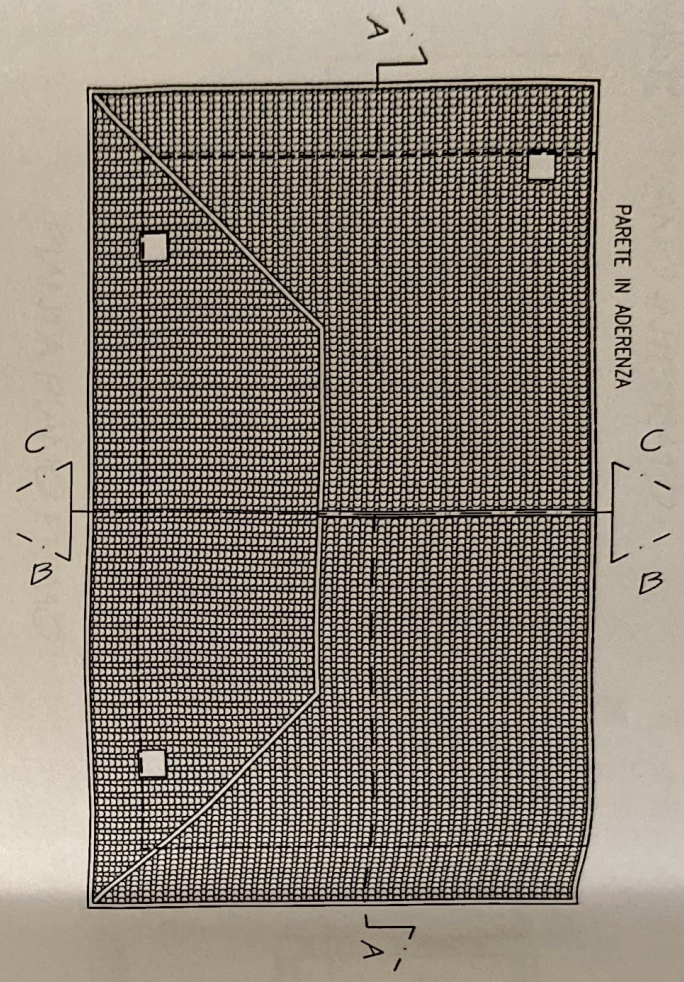


PIANTA COPERTURA


Situazione in sanatoria

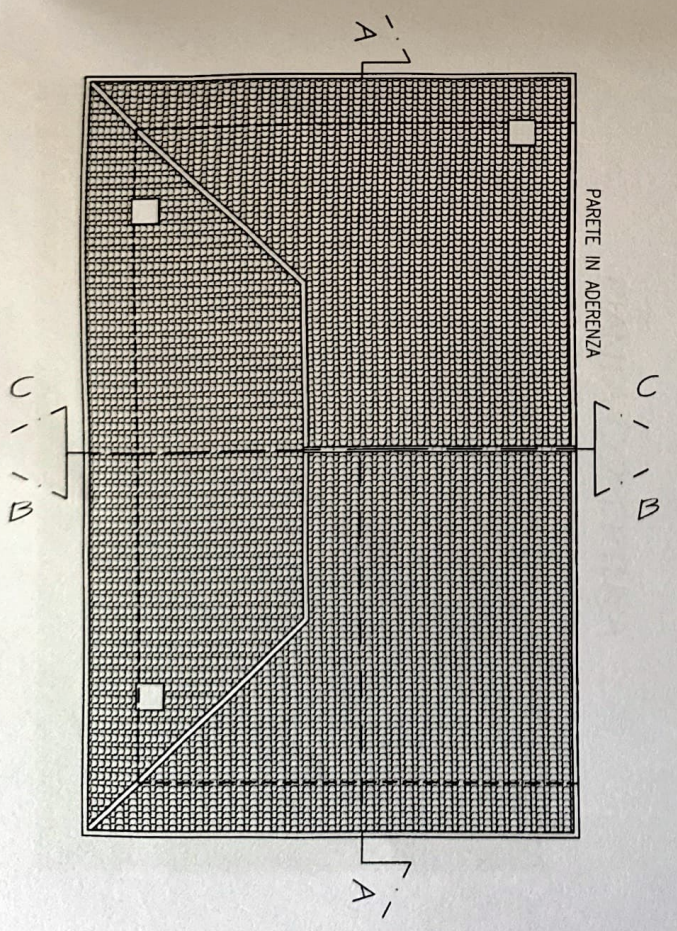


PIANTA PIANO INTERRATO

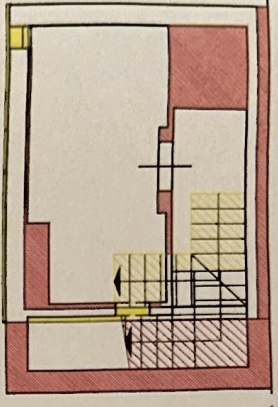


PIANTA PIANO PRIMO

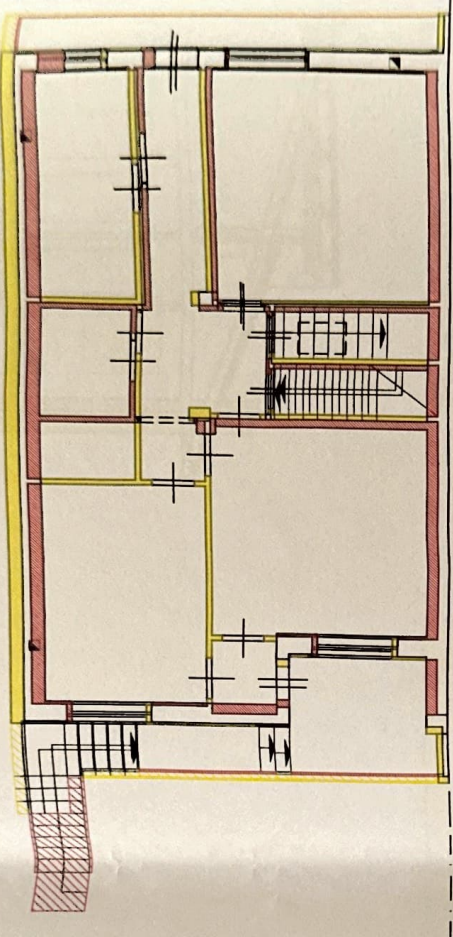


PIANTA PIANO TERRENO

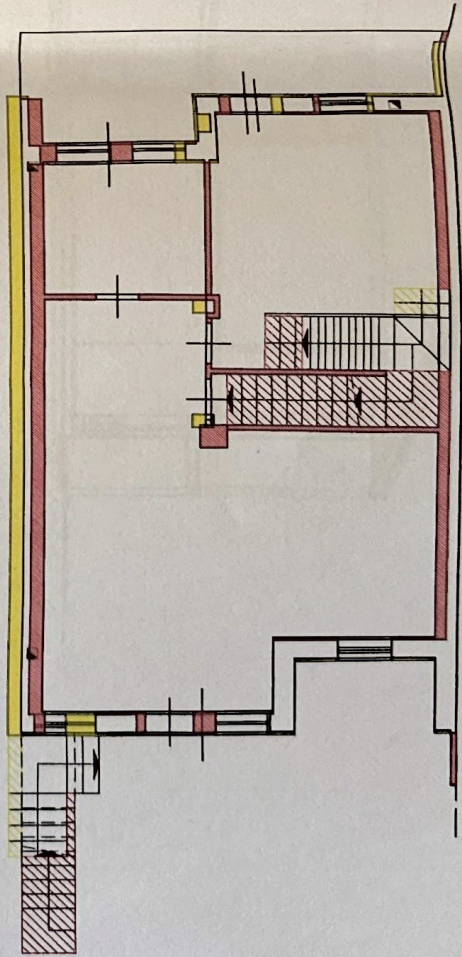


PIANTA COPERTURA

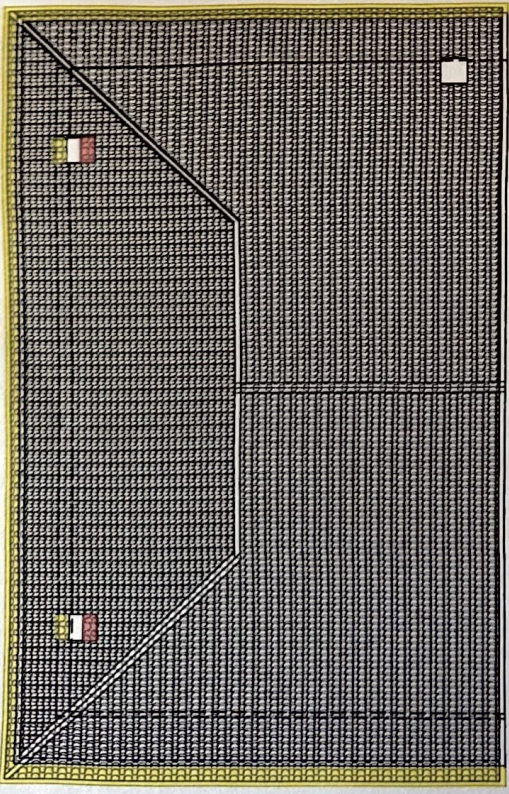


SEZIONE A-A

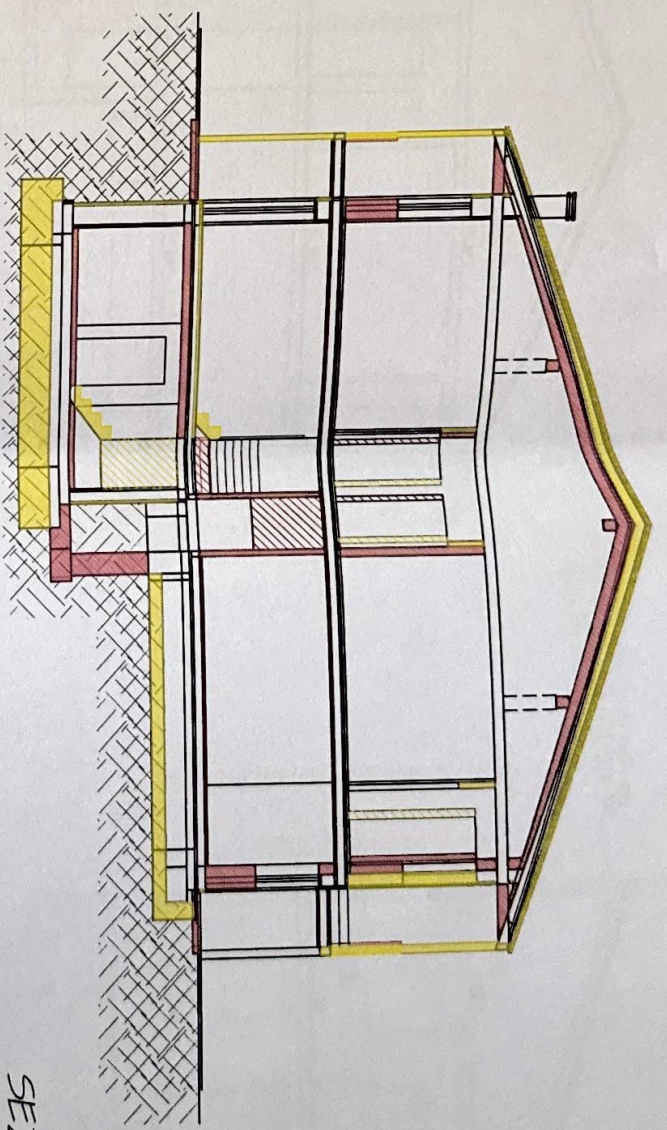



SEZIONE B-B

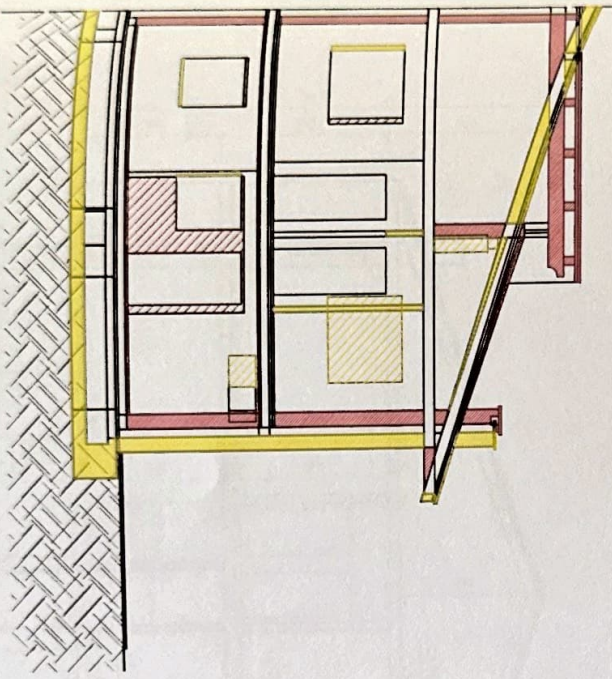

SEZIONE C-C

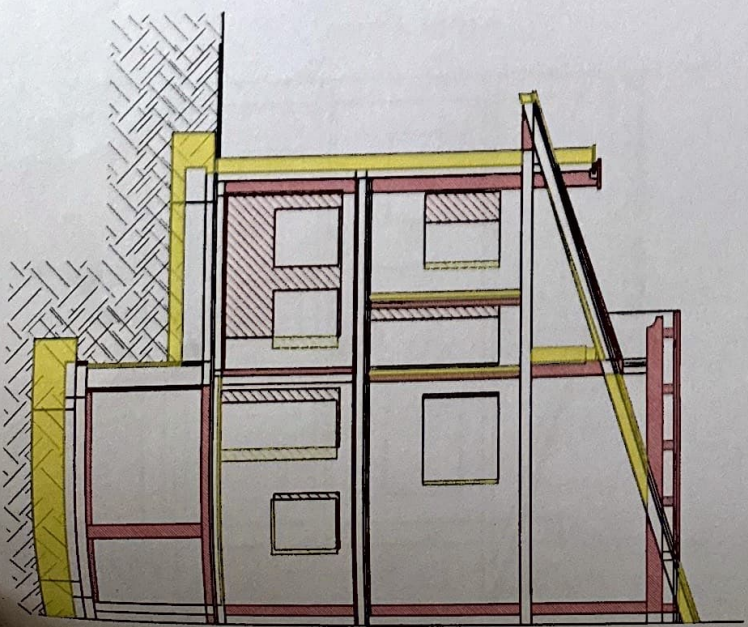


SEZIONE A-A

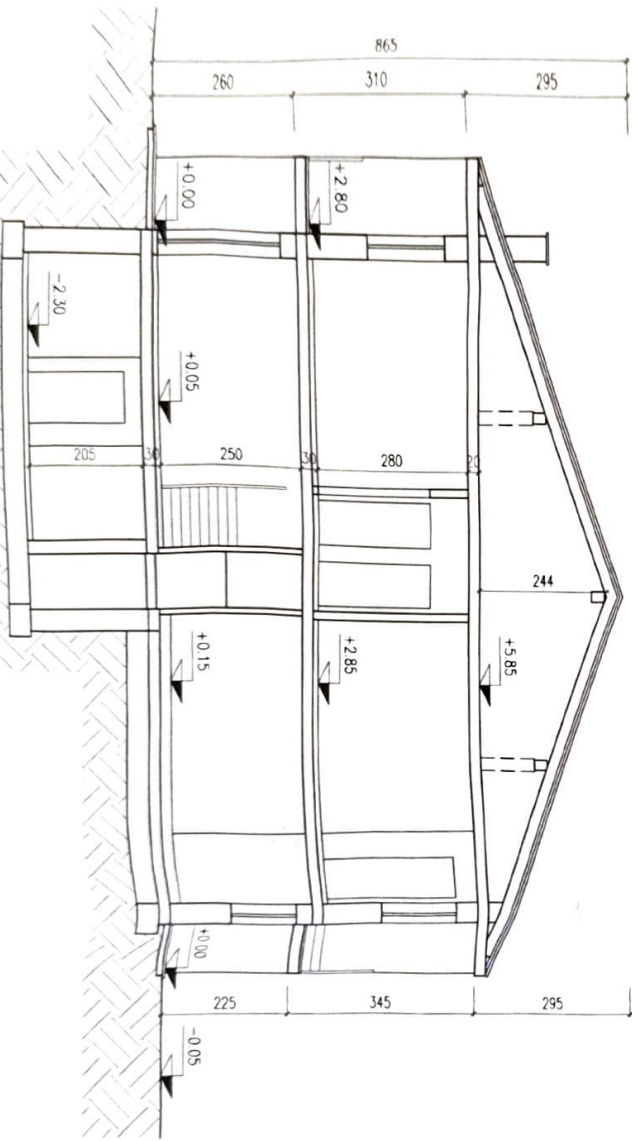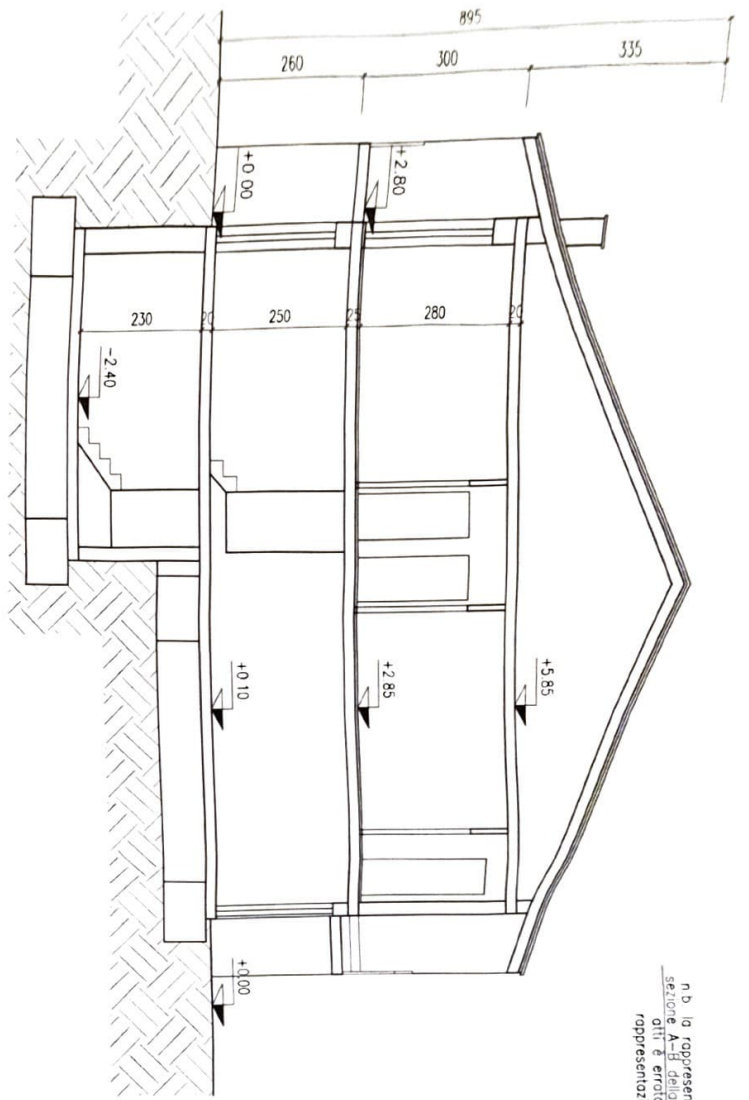

n.b. la rappresentazione del tetto nella sezione A-B della tavola progettuale agli atti è errata per la mancata rappresentazione dell'abbaco.


Situazione approvata


PARETE IN ADERENZA

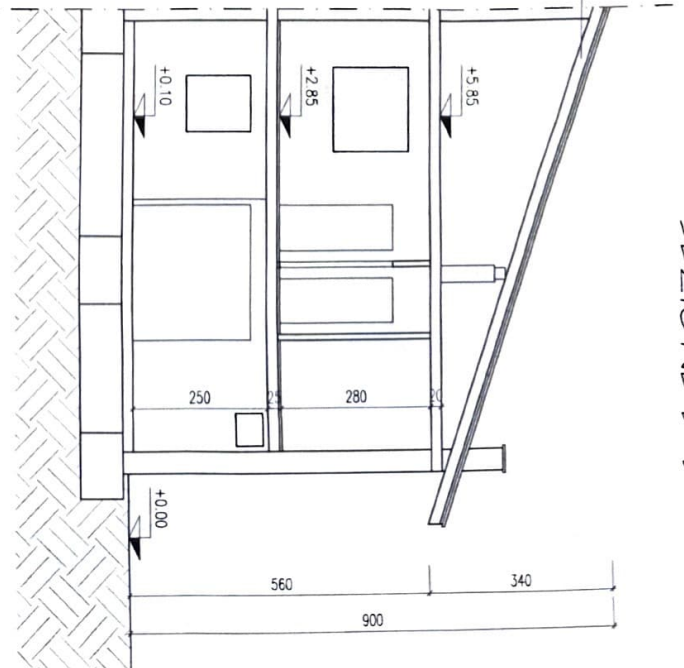

SEZIONE B-B

PARETE IN ADERENZA

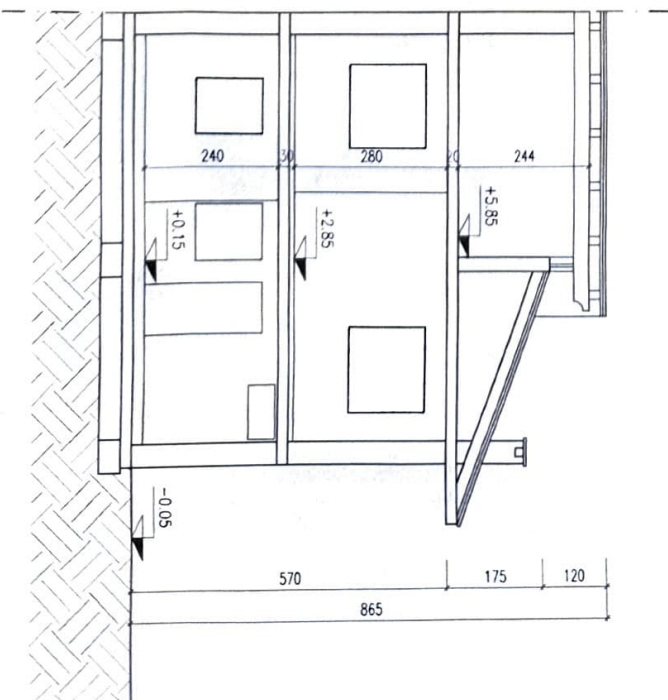


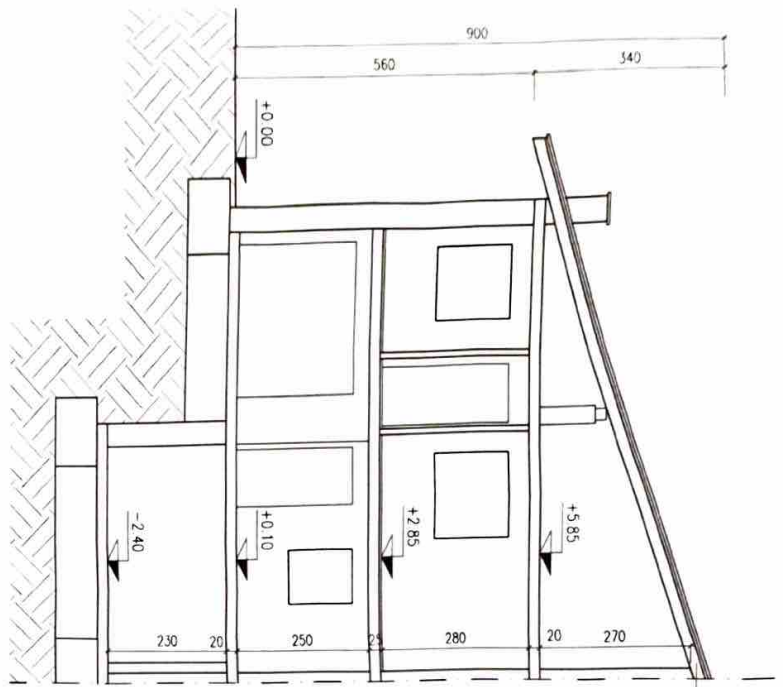

PARETE IN ADERENZA

n.b. la copertura corrisponde con quanto rappresentato nella sezione parallela con ogni altro, che però non corrisponde con quanto rappresentato dai prospetti approvati


Situazione in sanatoria

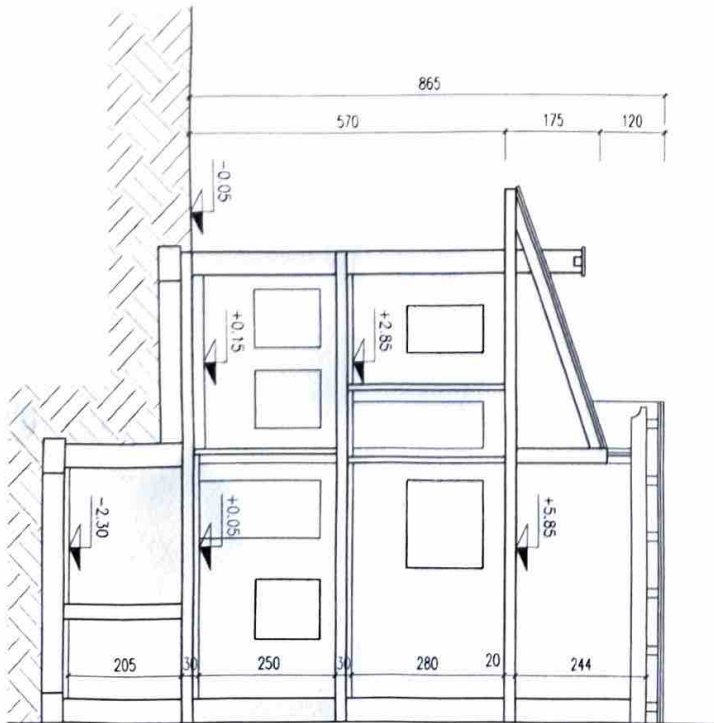


PARETE IN ADERENZA

SEZIONE C-C


VISTA A GIORNO

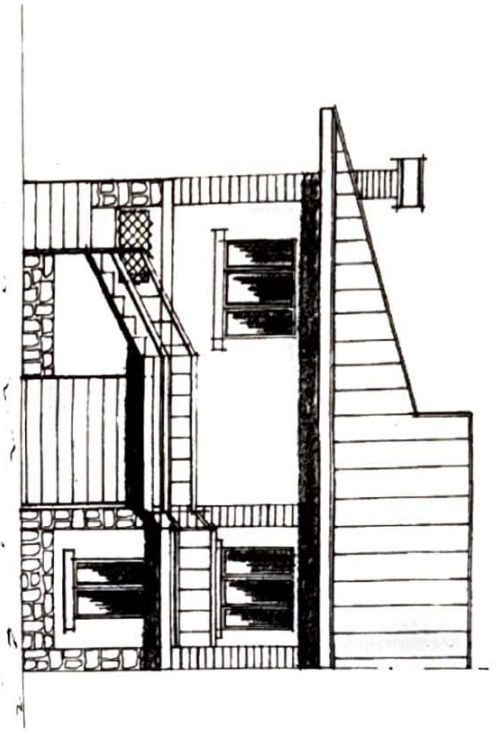

VISTA A NOTTE

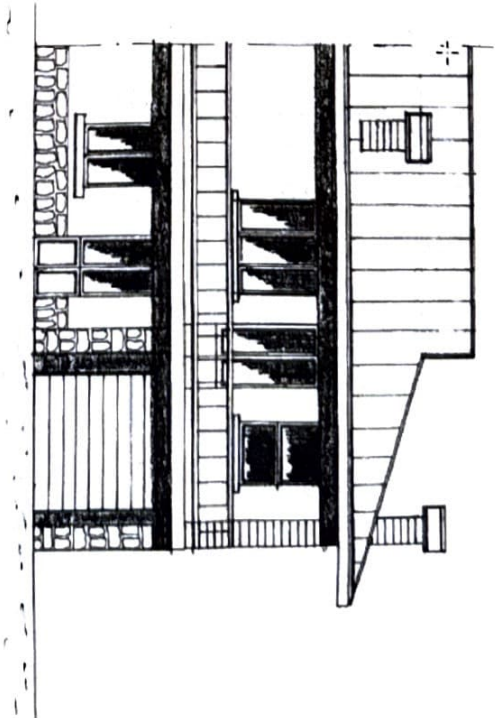

VISTA A PONENTE

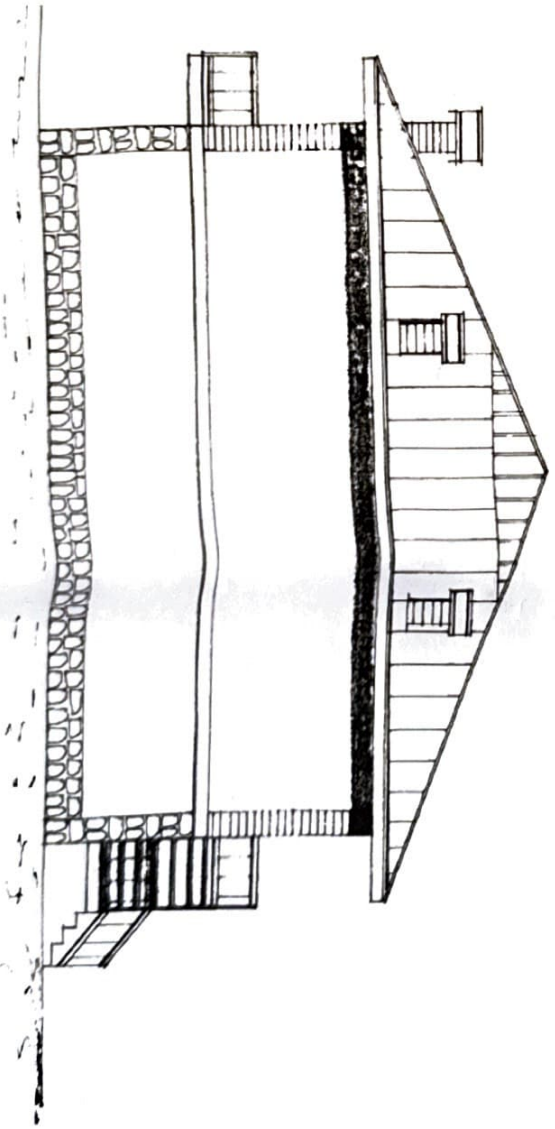

VISTA A GIORNO




PARETE IN ADERENZA

VISTA A NOTTE



PARETE IN ADERENZA

VISTA A PONENTE

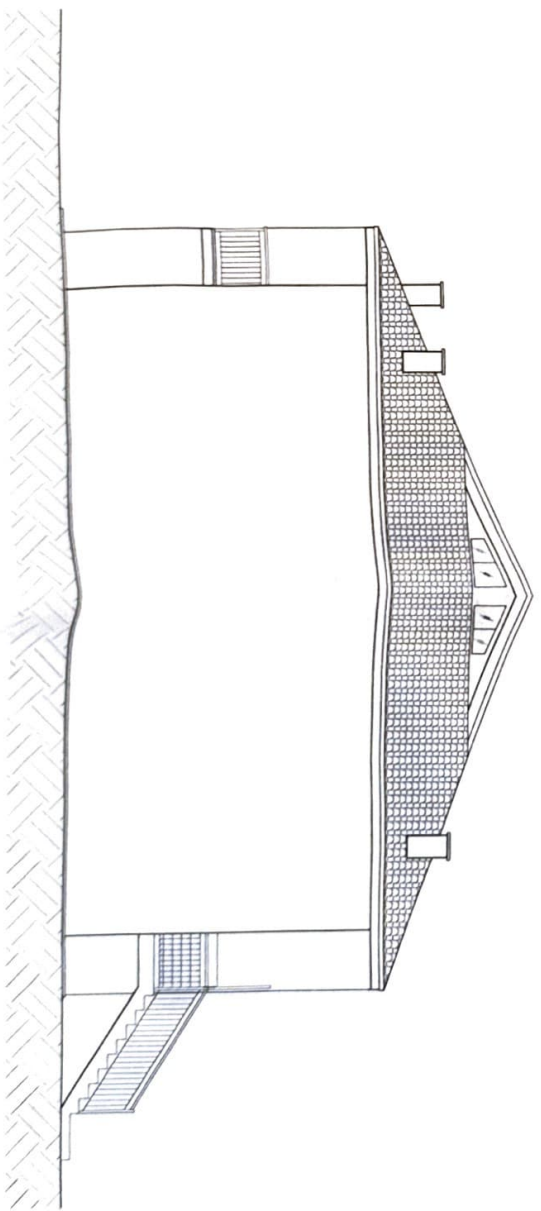

RELAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Titolari di edificio residenziale unifamiliare, privo di parti comuni, il rispetto delle norme è **INADATTABILITÀ**.

1.1 Porte

La luce netta del portellone di accesso all'unità immobiliare sarà pari a cm. 80, nel caso di porte interne saranno luce di cm. 80, superiore al limite previsto.

1.3 Pavimenti

Orizzonti, compatti e non scricchiolanti.

1.4 Servizi igienici

La verifica di adattabilità riguarda il servizio igienico, il quale potrà essere realizzato in conformità alle prescrizioni attraverso l'installazione di maniglia e comando sicurezza nonché di campionario di emergenza in prossimità del vano e della doccia con manovelli di luce esatta i sanitari potranno essere modificati installazione, l'eliminazione del bidet al fine di consentire l'accesso alla vasca e non prevista la modifica della nicchia esistente nel salotto ideale vicino al focolare ottenere una zona che funga, oltre che da doccia, anche da area di manovra in occasione di marcia (Ø150), potranno essere installate porte scorrevoli a scomparsa per agevolare l'ingresso; si adempie quanto previsto.

1.9 Percorsi pedonali

La percorribilità è conforme ai punti 4.19 e 4.19 legge 1389 e D.M. 236/89

1.10 Scale

L'accesso al piano abitato avviene da ampia scala esterna che potrà essere chiusa con una porta scorrevole.

